

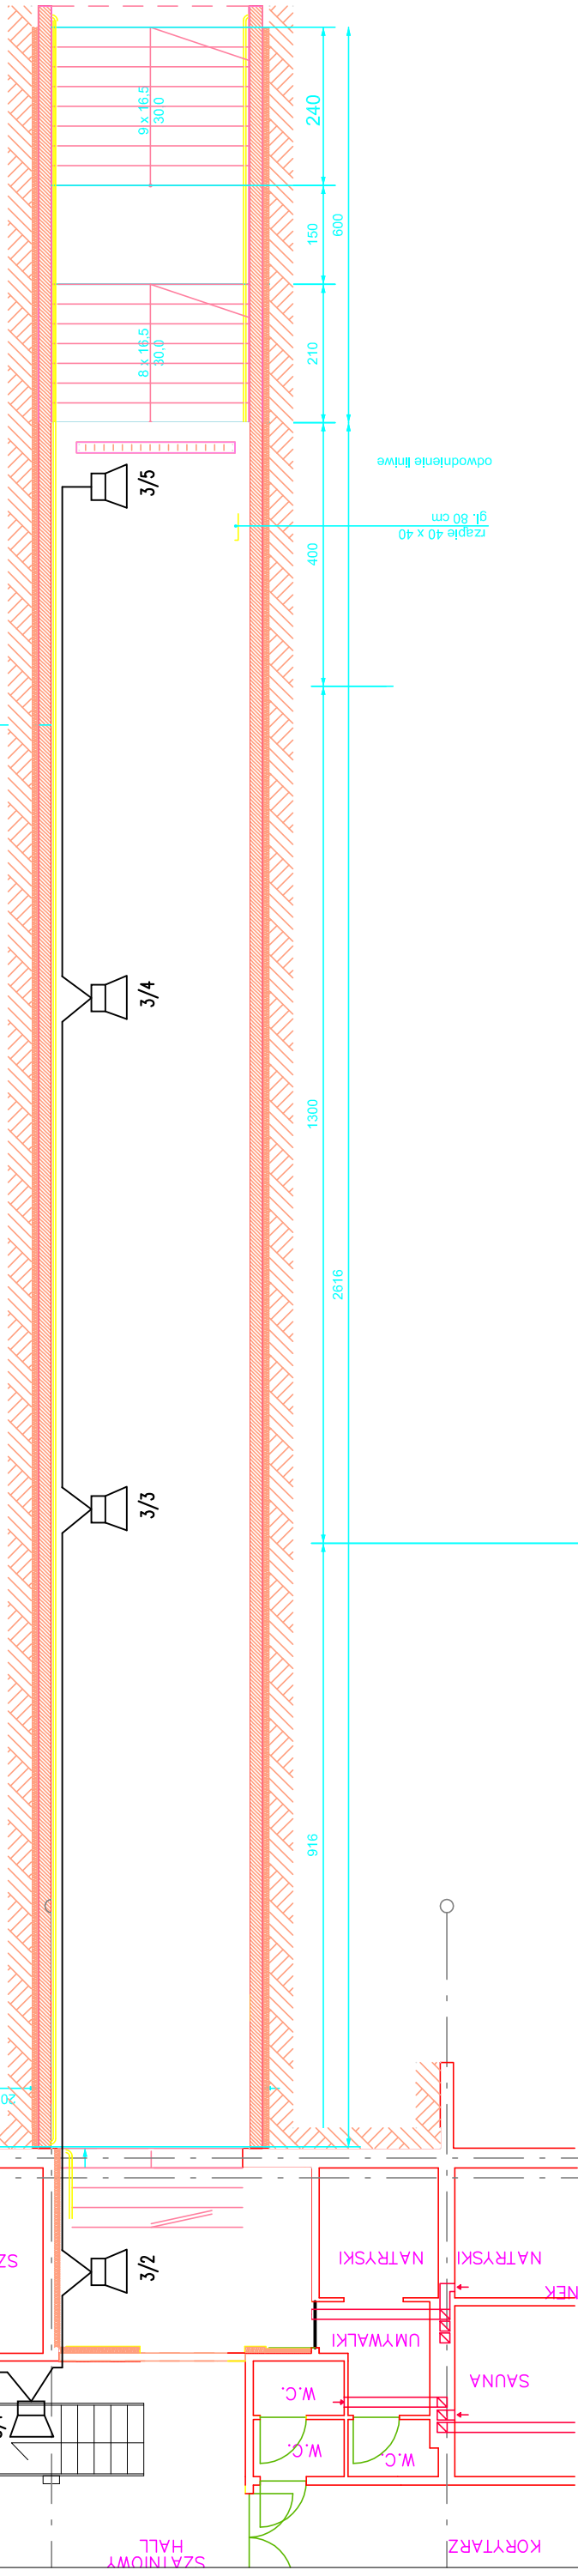


Linia 3 - W.LG3



- 1 Instalacje elektr. nagłaśniającą wyk. kablem głośnikowym typu LBC/085/00000 2 x 0,75mm² pt, w listwach elektroinstalacyjnych I w rurkach ochronnych z PCV na całej długości.
- 2 Przejścia instalacji elektr. nagłaśniającej przez ściany wyk. w rurkach ochronnych.
- 3 Instalacje wykonać z osprzętem o IP44min.



PRACOWNIA AUTORSKA	TYTUŁ OPRACOWANIA			
			mgr inż. Janusz Strączek	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE , TELETECHNICZNE				
ADRES		34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1		
INWESTOR	Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie OPO w Zakopanem			
PROJEKTOWAŁ	Krzysztof Urbańczyk	UPR. 427/85		
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Lubosik	UPR. 6179		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	DATA	Sierpień 2007
FAZA	WYKONAWCZY	1 : 100		
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji nagłaśniającej dojścia podziemnego			NR RYS. 12-07/W-E/3 - 10