


RP4.1 - 3 Piętro

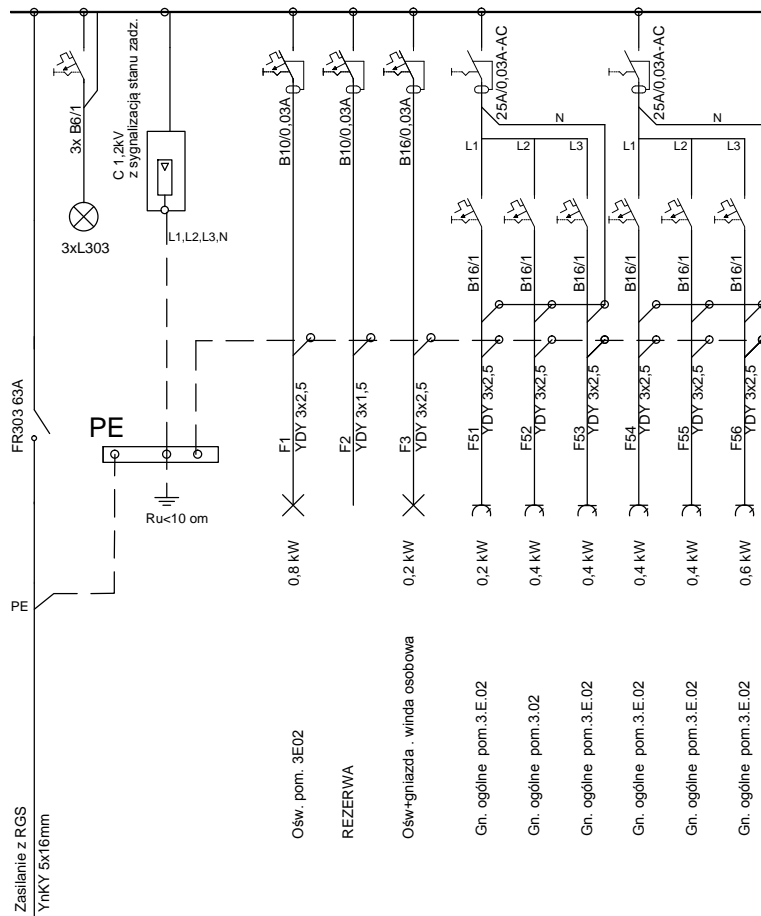

BILANS MOCY DLA RP4.1

$$P_i = 4 \text{ kW}$$


$$k_j = 0,5$$

$$P_s = 1,8 \text{ kW}$$

$$I_z = 3 \text{ A}$$

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania


CZĘŚĆ kotłowni

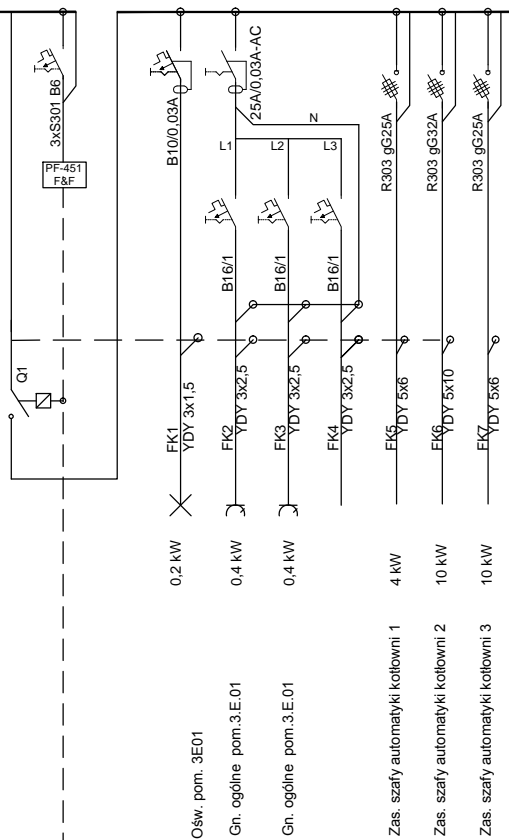

Szafy obejmują kompletną automatykę dla kotłowni, pomp ciepła, solarów, obiegi łącznie ze sterowaniem i okablowaniem. Umieszczone w opracowaniu branży sanitarnej.

wyłącznik główny kotłowni przy wejściu do kotłowni
Gewiss 42rv gw-42201 (NO, NZ)

WIDOK ELEWACJI

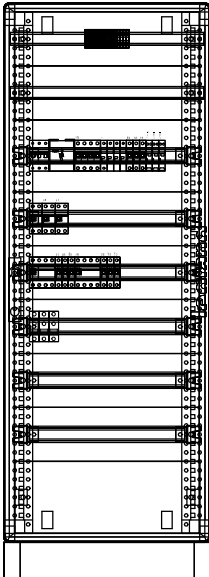

- SZAFĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WOLNOSTOJĄCĄ Z DRZWIAMI XL3 400 1600x575x193 O IP 40 ZAMYKANĄ NA KLUCZ
- W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA
- UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
- WYPROWADZENIA PRZEWODÓW PRZEZ ZACISKI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **LOCUM**
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: **CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W
34-500 ZAKOPANE UL. BRONISŁAWA CZECHA 1**

NAZWA ZADANIA: **BUDOWA HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W
CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU OŚRODKU
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM**
ADRES: 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1

	Imię i nazwisko:	Specjalność	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Rafał Radajewski	elektryczna	WKP/0180/POO/E/09	
Sprawdził:	mgr inż. Lech Buszewski	elektryczna	UAN-7342-21/92	

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RP4.1	NR RYS.	E21
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA:	PW
SKALA:	1:100	DATA:	IX 2013