


SCHEMAT MONTAŻU HYDRANTU

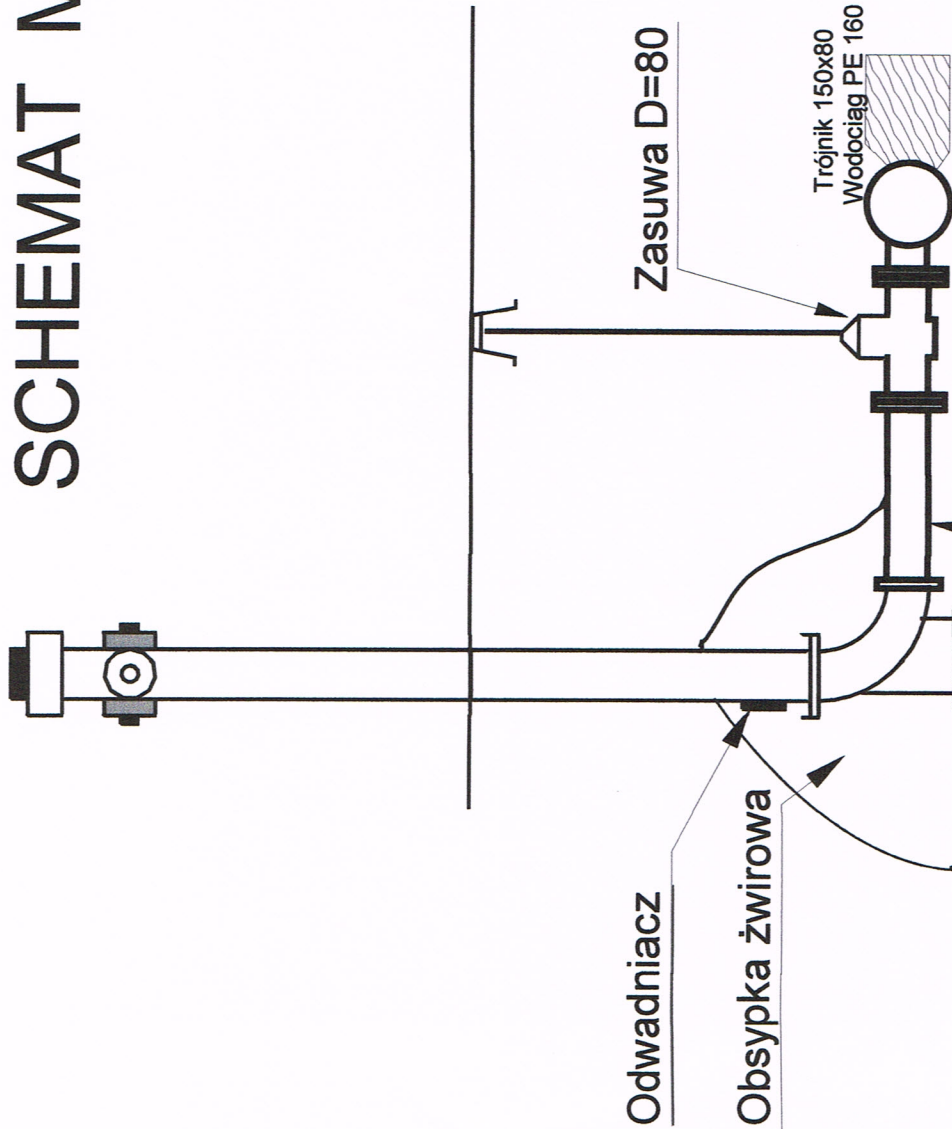

Odwadniacz

Obsypka żwirowa

Kolano stopowe
d 80

Zasuwa D=80

Trójnik 150x80
Wodociąg PE 160


króciec dwukołnierzowy dn 80 L=0,5 m

Podsyпка żwirowa

PROJEKTY TECHNICZNE		BRANŻA
INWESTOR	Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijczyków w Głogoku ul. Krolowej Jadwigi 24A	SAN.
OBIĘKT	Uzbrojenie działki Głogoku ul. Moniuszki 22, dz. nr 342/4	SKALA
RYSUNEK	Zewnętrzna instalacja wodociągowa	1:100
ZAKRES	Wzł wodociągowy hydrantowy - schemat	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Tchórzewski UPR. NR SUW 81/88	VII. 2017
		S 3


Węzeł włączeniowy

trójnik 150x150

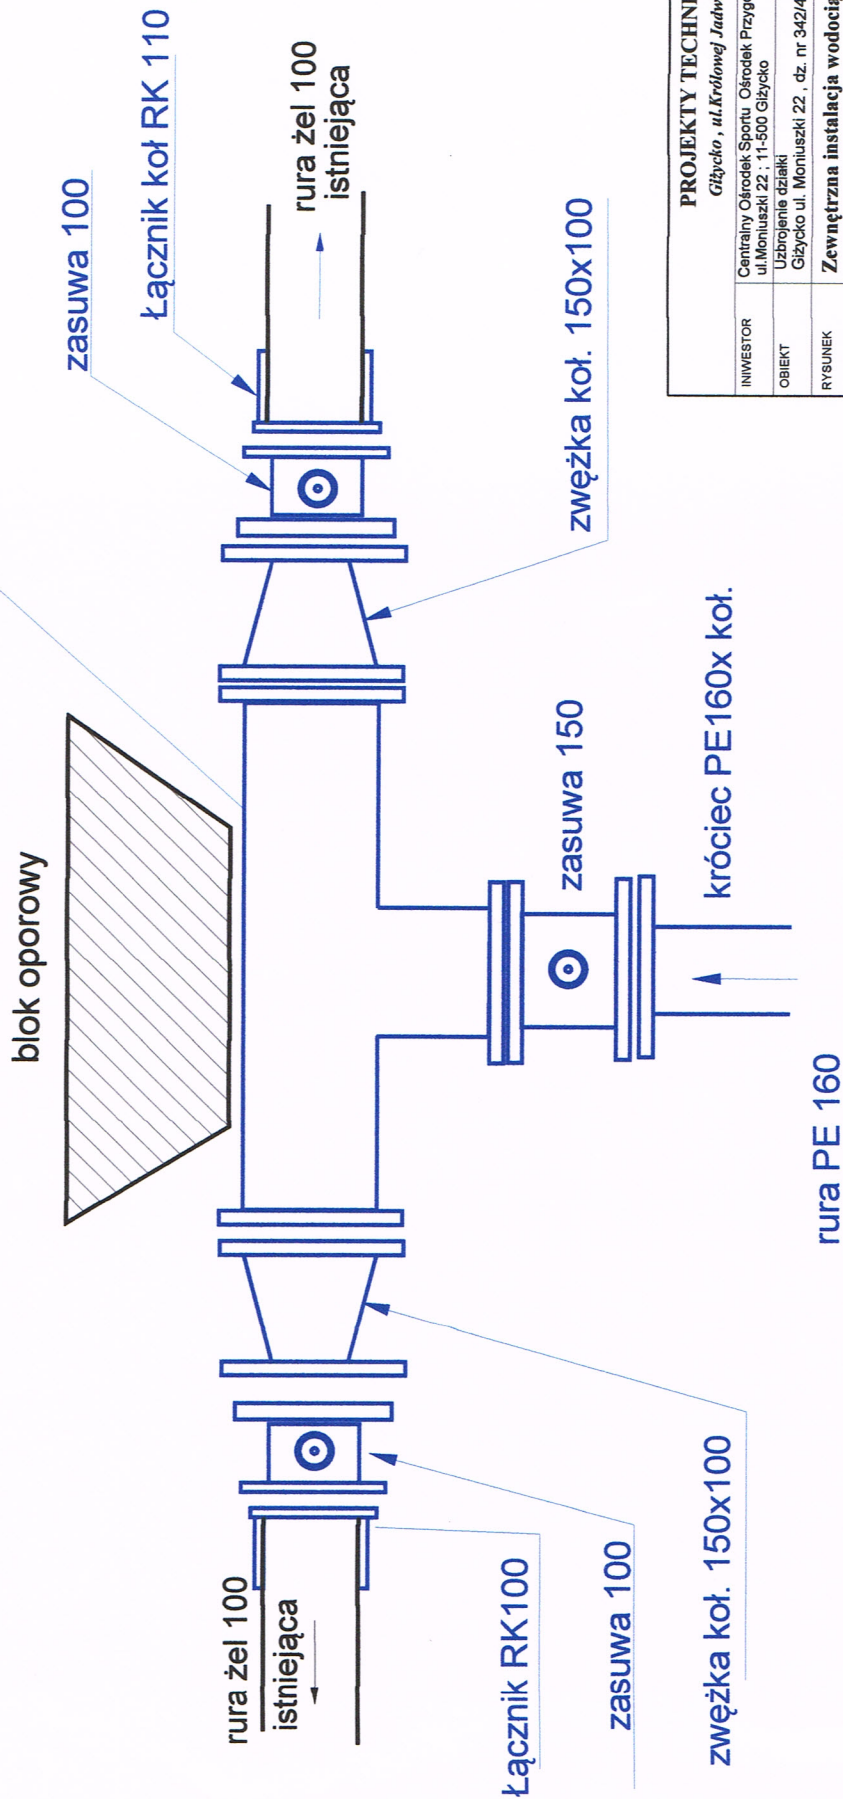

PROJEKTY TECHNICZNE	
Głębokość, ul. Królowej Jadwigi 24A	
INWESTOR	Centralny Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Moniuszki 22, 11-500 Głęboko
OBIEKT	Uzbrojenie działki Głęboko ul. Moniuszki 22, dz. nr 342/4
RYSUJEK	Zewnętrzna instalacja wodociągowa
ZAKRES	Węzeł wodociągowy W-1
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Tchorzewski UPR. NR SUW 81/88
BRANŻA SAN.	SKALA
DATA VII. 2017	PODPIS
S 4	

Szalowanie wykopów

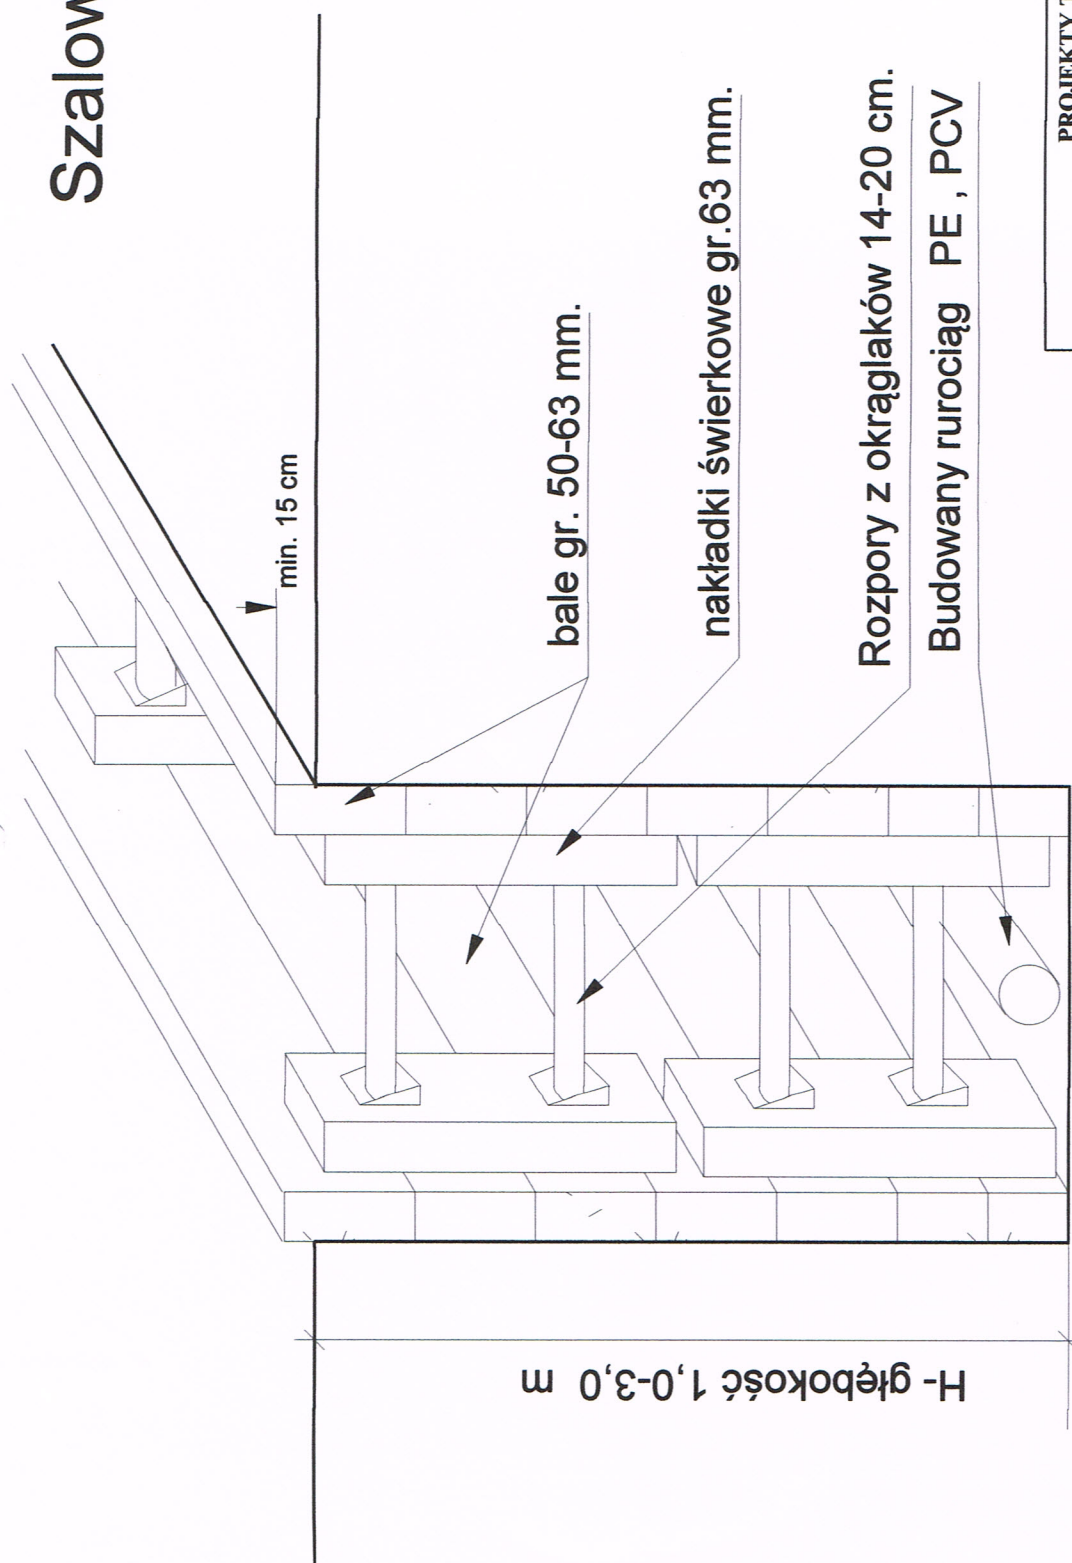

PROJEKTY TECHNICZNE			
Głizcko , ul.Królowej Jadwigi 24A			
INWESTOR	Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Głizyku ul.Moniuszki 22 ; 11-500 Głizcko	BRANZA SAN.	SKALA
OBIEKT	Uzbrojenie działki Głizcko ul. Moniuszki 22 , dz. nr 342/4		
RYSUNEK	Zewnętrzna instalacja wodociągowa		
ZAKRES	Szalowanie wykopów - schemat	DATA VII. 2017	S 5
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Tchorzewski UPR. NR SUW 81/88	PODPIS	