

Mapa nr 2

Skocznia narciarska SKALITE




Legenda:

1. Wieża sędziowska skoczni K-40
2. Wieża sędziowska skoczni K-95 i K-70
3. Budowa ujęcia wody w raz ze zbiornikami oraz instalacją wody technologicznej
4. Skocznia K-40 wraz z budynkiem technicznym i platforma trenerską
5. Skocznia K-70 wraz z budynkiem technicznym
6. Skocznia o punkcie konstrukcyjnym K-95 wraz z budynkiem technicznym i platforma trenerską
7. Budynek obsługi zespołu skoczni (socjalno-medialny)
8. Budynek startowy dla zawodników
9. Kolej linowa SKALITE
10. Domki administracyjno-socjalne

osłona UV (alternatywnie)


oprawa LED

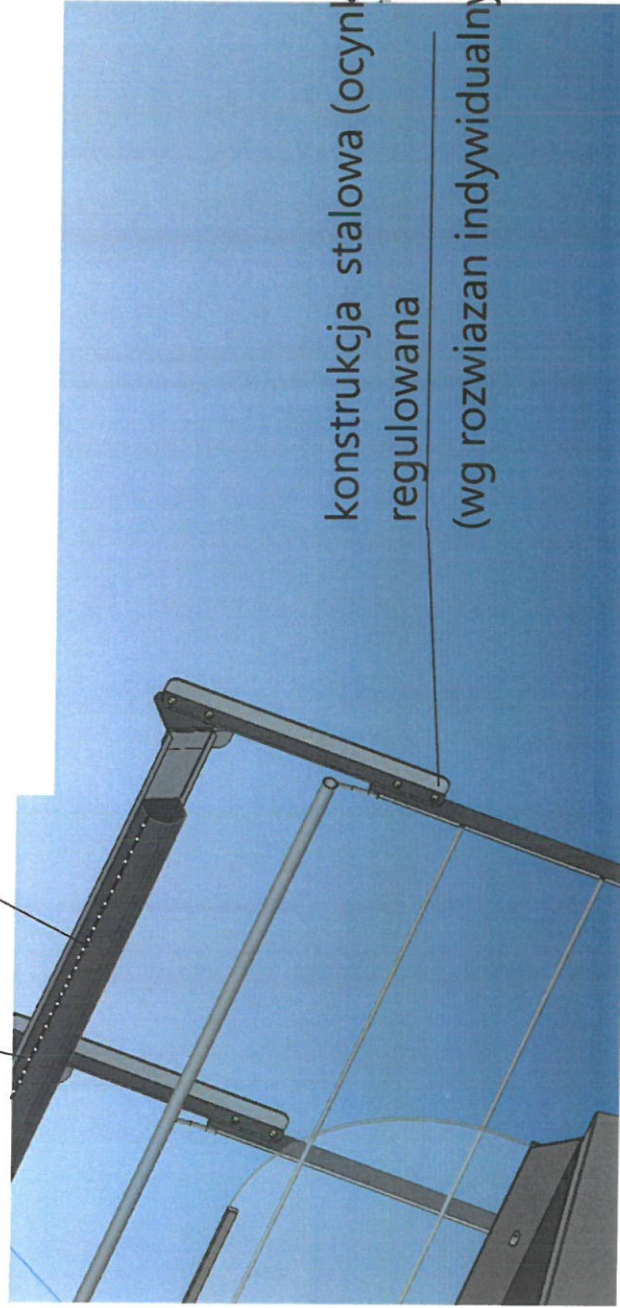

konstrukcja stalowa (ocynk) -
regulowana
(wg rozwiązań indywidualnych)

Rys. nr 5 –Schemat montażu lamp/opraw/ oświetlenia na rozbiegu skoczni

Slide - luminaire height 1,5m

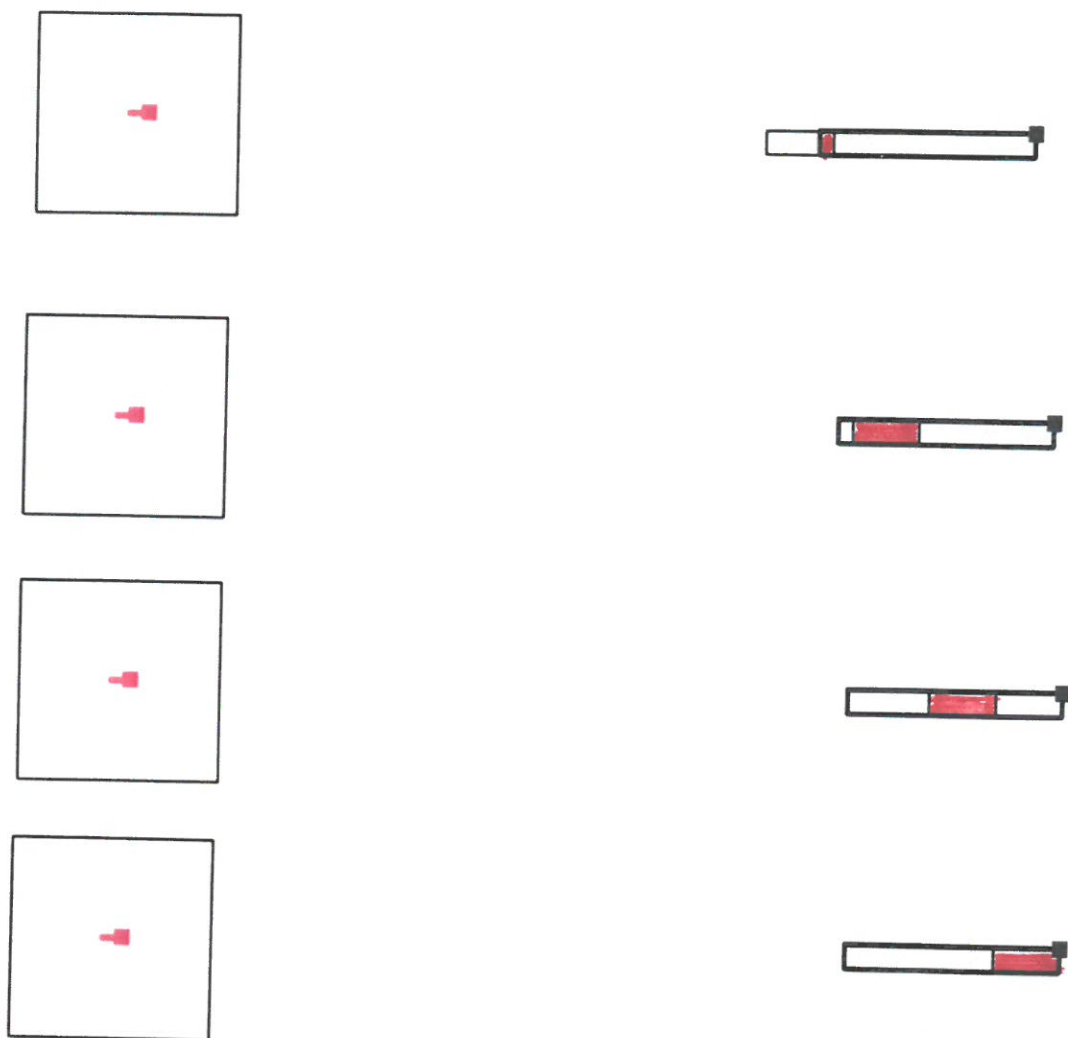

Wymagane min. natężenie oświetlenia na rozbiegu

$E_{min} 1600 [lx]$

Rys. nr 7-Schemat pomiaru natężenia oświetlenia na rozbiegu skoczni