

AA-01


AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

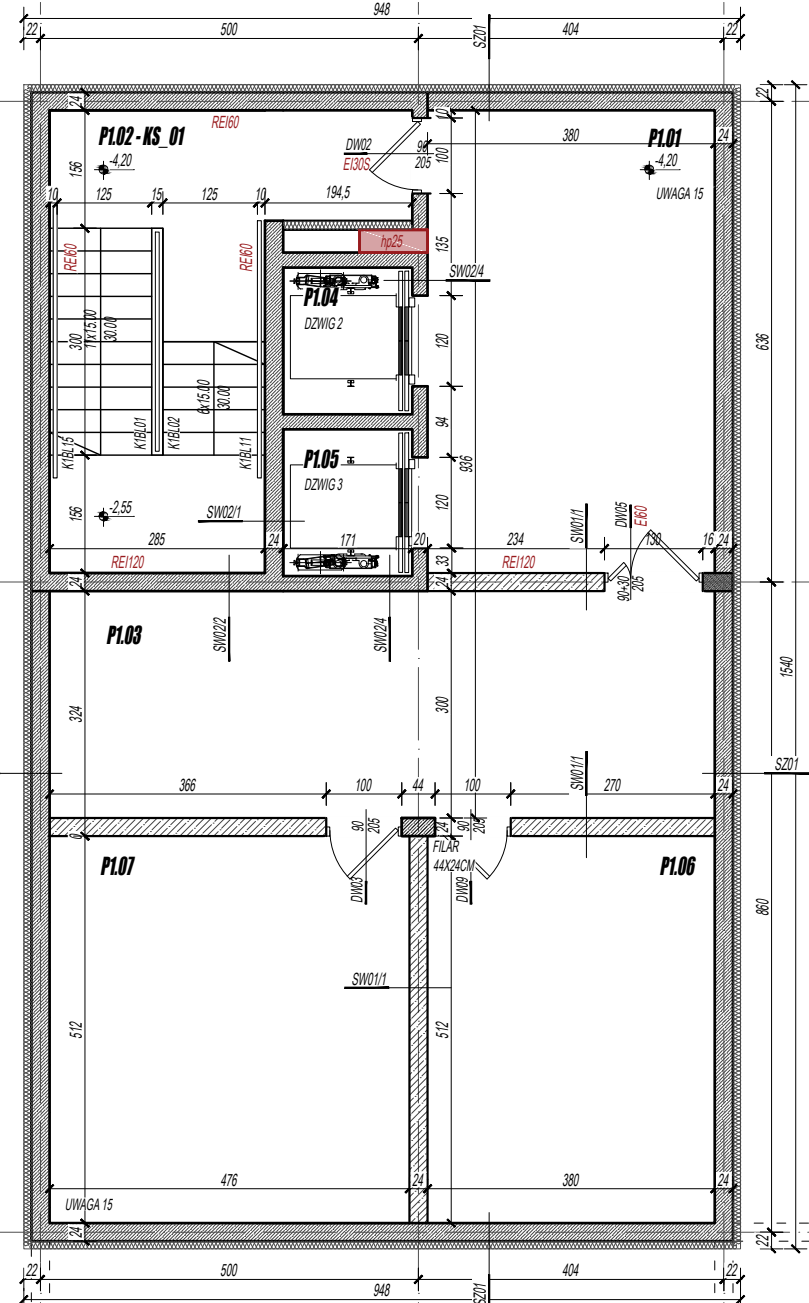

Legenda/oznaczenia

- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY BETONOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE ZABUDOWA SUCHA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE GAZOBETON

Uwagi projektowe


- UWAGA 00 - ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ PRZECIWPÓŻAROWĄ - FARBA PROMPAINT SC 4 (1) WG. KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZGODNEJ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
- UWAGA 01 - ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH OBUJĘTE PŁYTAMI GKF NA STELAŻU SYSTEMOWYM Z PROFILU STALOWYCH
- UWAGA 02 - ZEWNĘTRZNE PREFABRYKOWANE SCHODY BETONOWE WG. PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYBRANEGO DOSTAWCY
- UWAGA 03 - ZADASZENIE GŁÓWNYCH WEJŚC DO BUDYNKU POPRZECZ ZASTOSOWANIE LEKKIEGO DĄSZKU WEJŚCIOWEGO Z PŁYT CEMENTOWYCH PODWIESZONYCH NA CIĘGACH ZE STALI NIERDZEWNEJ
- UWAGA 04 - OBUJĘCIE STREFY LOGGI PRZY POKOJACH INTERNATU Z DESEK ELEWACYJNYCH TERMODREWNO NA PODKONSTRUKCJI Z PROFILU STALOWYCH C ZIMNOGIĘTYCH
- UWAGA 05 - BRAMKI OBROTOWE TYPU TRIPOD I BRAMKA UCHYŁNA DO KONTROLOWANIA KIERUNKU POTOKU LUDZI Z SYSTEMEM DOSTĘPOWYM I DWUSKRZYDŁOWA SZER. MIN. SKRZYDŁA 90CM
- UWAGA 06 - SYSTEMOWA DRABINA WYŁĄZOWA NA DACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
- UWAGA 07 - SYSTEMOWA KURTyna DYMOWA ROLOWANA OPADAJĄCA GRAWITACYJNIE FS FIRMY MIERCOR (1) MONTOWANA W STREFIE SUFFITU PODWIESZONEGO
- UWAGA 08 - UCHYŁNA BRAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED OMIŁKOWYM ZEJŚCIEM DO PIWNICY W TRAKCIE EWAKUACJI
- UWAGA 09 - SYSTEMOWA WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA WPUSZCZANA WG. RYSUNKU ZESTAWIENIEGO
- UWAGA 10 - RURA SPUSTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE STALI OCYNKOWANEJ I POWŁOKĄ PRZECIWPÓŻAROWĄ (1) MONTOWANA W STREFIE SUFFITU PROSTOKĄTNA O WYMIARACH 100X80MM I W STREFIE RURY SPUSTOWEJ ZASTOSOWAĆ PODCIENIONĄ WARSZTATOWĄ IZOLACJĘ TERMICZNĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GR. MIN. 10,0CM ( $\lambda < 0,024 \text{ W/(M*K)}$ )
- UWAGA 11 - SYSTEMOWY KOSZ SPŁUSTOWY DO ODWODNIENIA DACHU ZLOKALIZOWANY W KORYCIE ODWADNIACZNYM
- UWAGA 12 - POMIĘDZY STROPEM MIĘDZY KONDYGNACYJNYM A ŚCIANĄ MUROWANĄ PRZERWA DYLATACYJNA GR. MAX 20MM WYPEŁNIONA ELASTYCZNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ
- UWAGA 13 - W SZACHTACH TECHNICZNYCH OD STRONY WEWNĘTRZNEJ ZASTOSOWAĆ WARSZTATOWĄ IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ/TERMICZNĄ Z WELNY MINERALNEJ GR. 5,0CM
- UWAGA 14 - OBUJĘCIE BELEK KONSTRUKCYJNYCH PŁYTAMI GKB NA STELAŻU SYSTEMOWYM Z PROFILU STALOWYCH
- UWAGA 15 - ŚCIANY KONDYGNACJI - I WYKONANE Z BETONU WODOSZCZELNEGO WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

(1) - LUB PRODUKT RÓWNOWARTY

Zestawienie powierzchni

nr	nazwa	pow. [m2]	posadzka
P1.01	korytarz	23,26	plytki gresowe
P1.02	klatka schodowa KS_01	20,34	plytki gresowe
P1.03	korytarz	26,40	plytki gresowe
P1.04	szkl. windy	3,31	posadzka epoksydowa
P1.05	szkl. windy	3,31	posadzka epoksydowa
P1.06	pom. techniczne	18,45	posadzka epoksydowa
P1.07	pom. techniczne	24,37	posadzka epoksydowa
Łącznie:		120,43	[m2]

Podział na strefy pożarowe

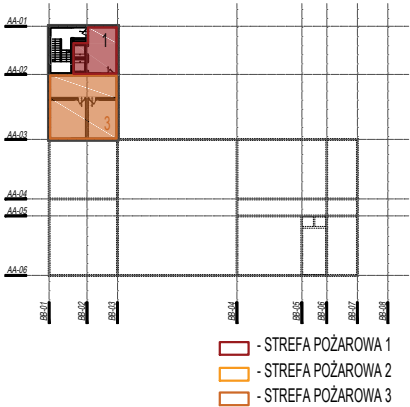

Uwagi ogólne

- WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOGĄ ULEĆ ZMIANIE JEDYNNIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST DOPUSZCZALNE JEDYNNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW, BUDOWLI I URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WARUNKAMI PPOŻ.
- ROZPATRYWAĆ RYSUNEK ŁĄCZNY Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIĄCE WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE LUB OKŁADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIEDZIEĆ WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOŻ. ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
- POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ NIE UWZGLĘDNIJĄ WYKONCZENIA ŚCIAN (TYNK, CERAMINA, OKŁADZINY)
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRZEPISAMI ATTESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA



50-521 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKO  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733358-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIŻYCKO@COS.PL

NADZORCA INWESTYCJI  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NADZORCA I ADRES OBIEKTU  
RZUT KONDYGNACJI -1  
PW\_A\_008

TREŚĆ / NUMER RYSUNKU  
PROJEKT WYKONAWCZY

FACH OPRACOWANIA  
DATA

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA  
MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYŃSKI  
NR UP. PROJ. 30DSOKK2015

PROJEKTANT  
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚKALIEWICZ  
NR UP. PROJ. 79186 UW

SPRACZUJĄCY  
DATA