


1

2

3

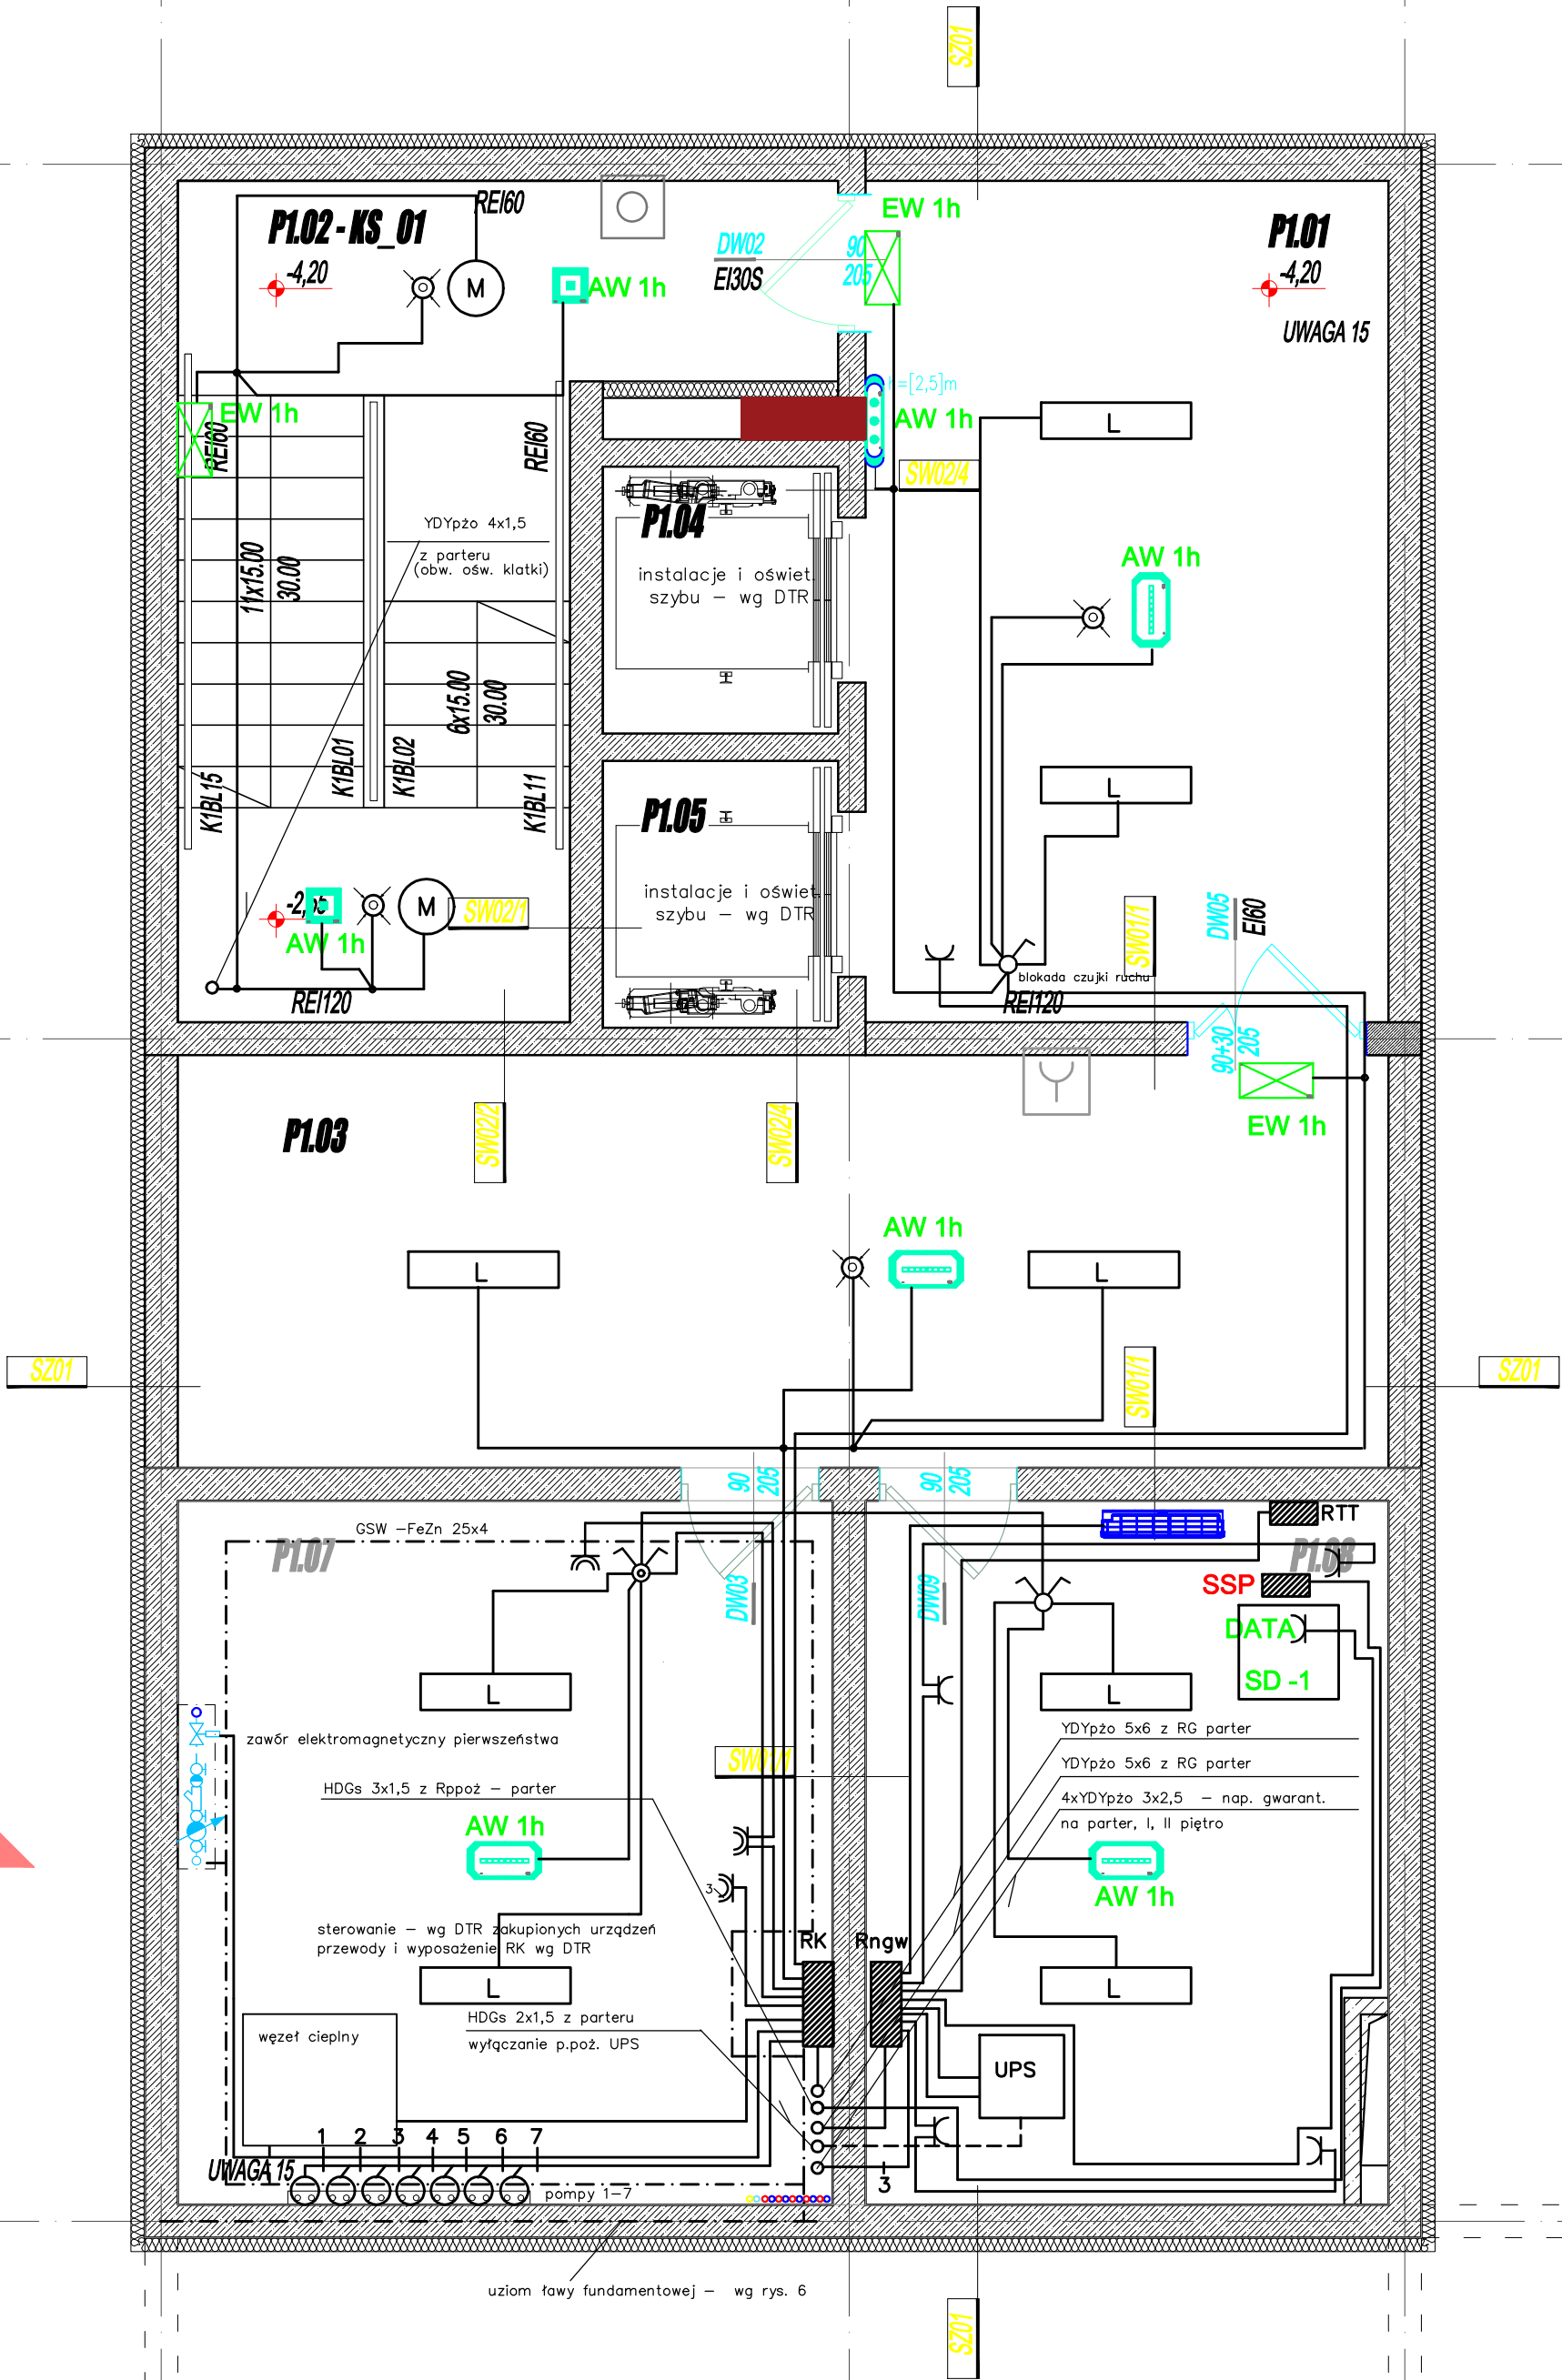

Oprawy użytkowe

- oprawa nastropowa typ L – IP 44
- oprawa nastropowa typ M – IP 20



Osprzęt

- gniazdo 230V+PE 16A p/t IP 20
- gniazdo 230V+PE p/t 16A IP 44
- łącznik świecznikowy 10A p/t IP 20
- łącznik jednobiegunowy 10A p/t IP 20
- łącznik jednobiegunowy 10A p/t IP 44
- łącznik świecznikowy 10A p/t IP 44
- sufitowa czujka ruchu 360 st.
- gniazdo 3x400V+N+PE IP44

Wysokość i dokładna lokalizacja osprzętu – wg proj. aranżacji wnętrz

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne

- A–oprawa AW – 1h
- B–oprawa AW – 1h
- C–oprawa AW – 1h
- D–oprawa EW – 1h



**SEPAGROUP**  
50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

RZUT PIWNICY  
PW\_E\_01  
Tytuł i numer rysunku: SKALA RYSUNKU:  
PROJEKT WYKONAWCZY 1:2018

DATA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA ELEKTRYCZNA  
MGR INŻ. Artur Leszczyński  
NR UP. WAM0179POCE14  
PROJEKTOWY: PODPIS:  
MGR INŻ. Jan Kondak  
NR UP. SLW-51/83  
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: