


# PIĘTRO I

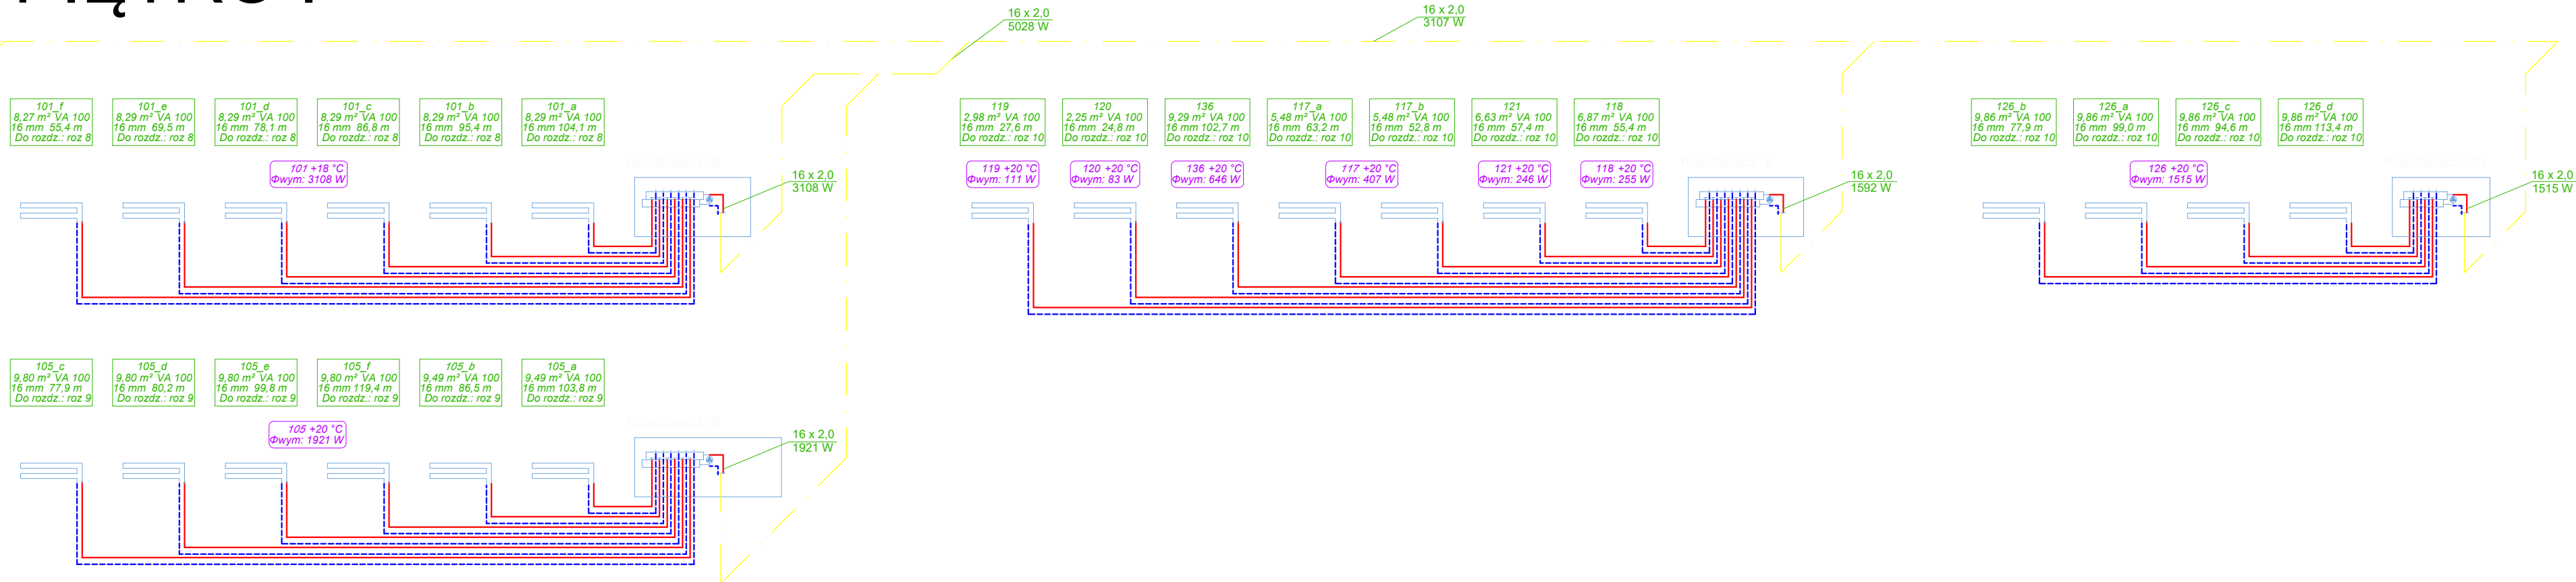

Do rozdzielacza -  
obieg ogrzewania  
podłogowego

PION P2

- LEGENDA:**
- Przewód zasilania
  - Przewód powrotu
  - Nr pomieszczenia
  - Temperatura wewnętrzna
  - Zapotrzebowanie na ciepło
  - Typ/Wysokość grzejnika
  - Długość grzejnika
  - Pow. grzewcza przewodu
  - Nr pomieszczenia
  - Rozstaw przewodów
  - Długość przewodu
  - Średnica rury ogrze. pod.
  - Średnica rur
  - Moc na działce
  - N4 - Wielkość nastawy
  - Rozdzielacz instalacji podłogowej



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 - 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU  
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania  
PIW\_IS\_027

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU  
PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA  
DATA

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT:  
PODPIS

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY:  
PODPIS