

AA-01


AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

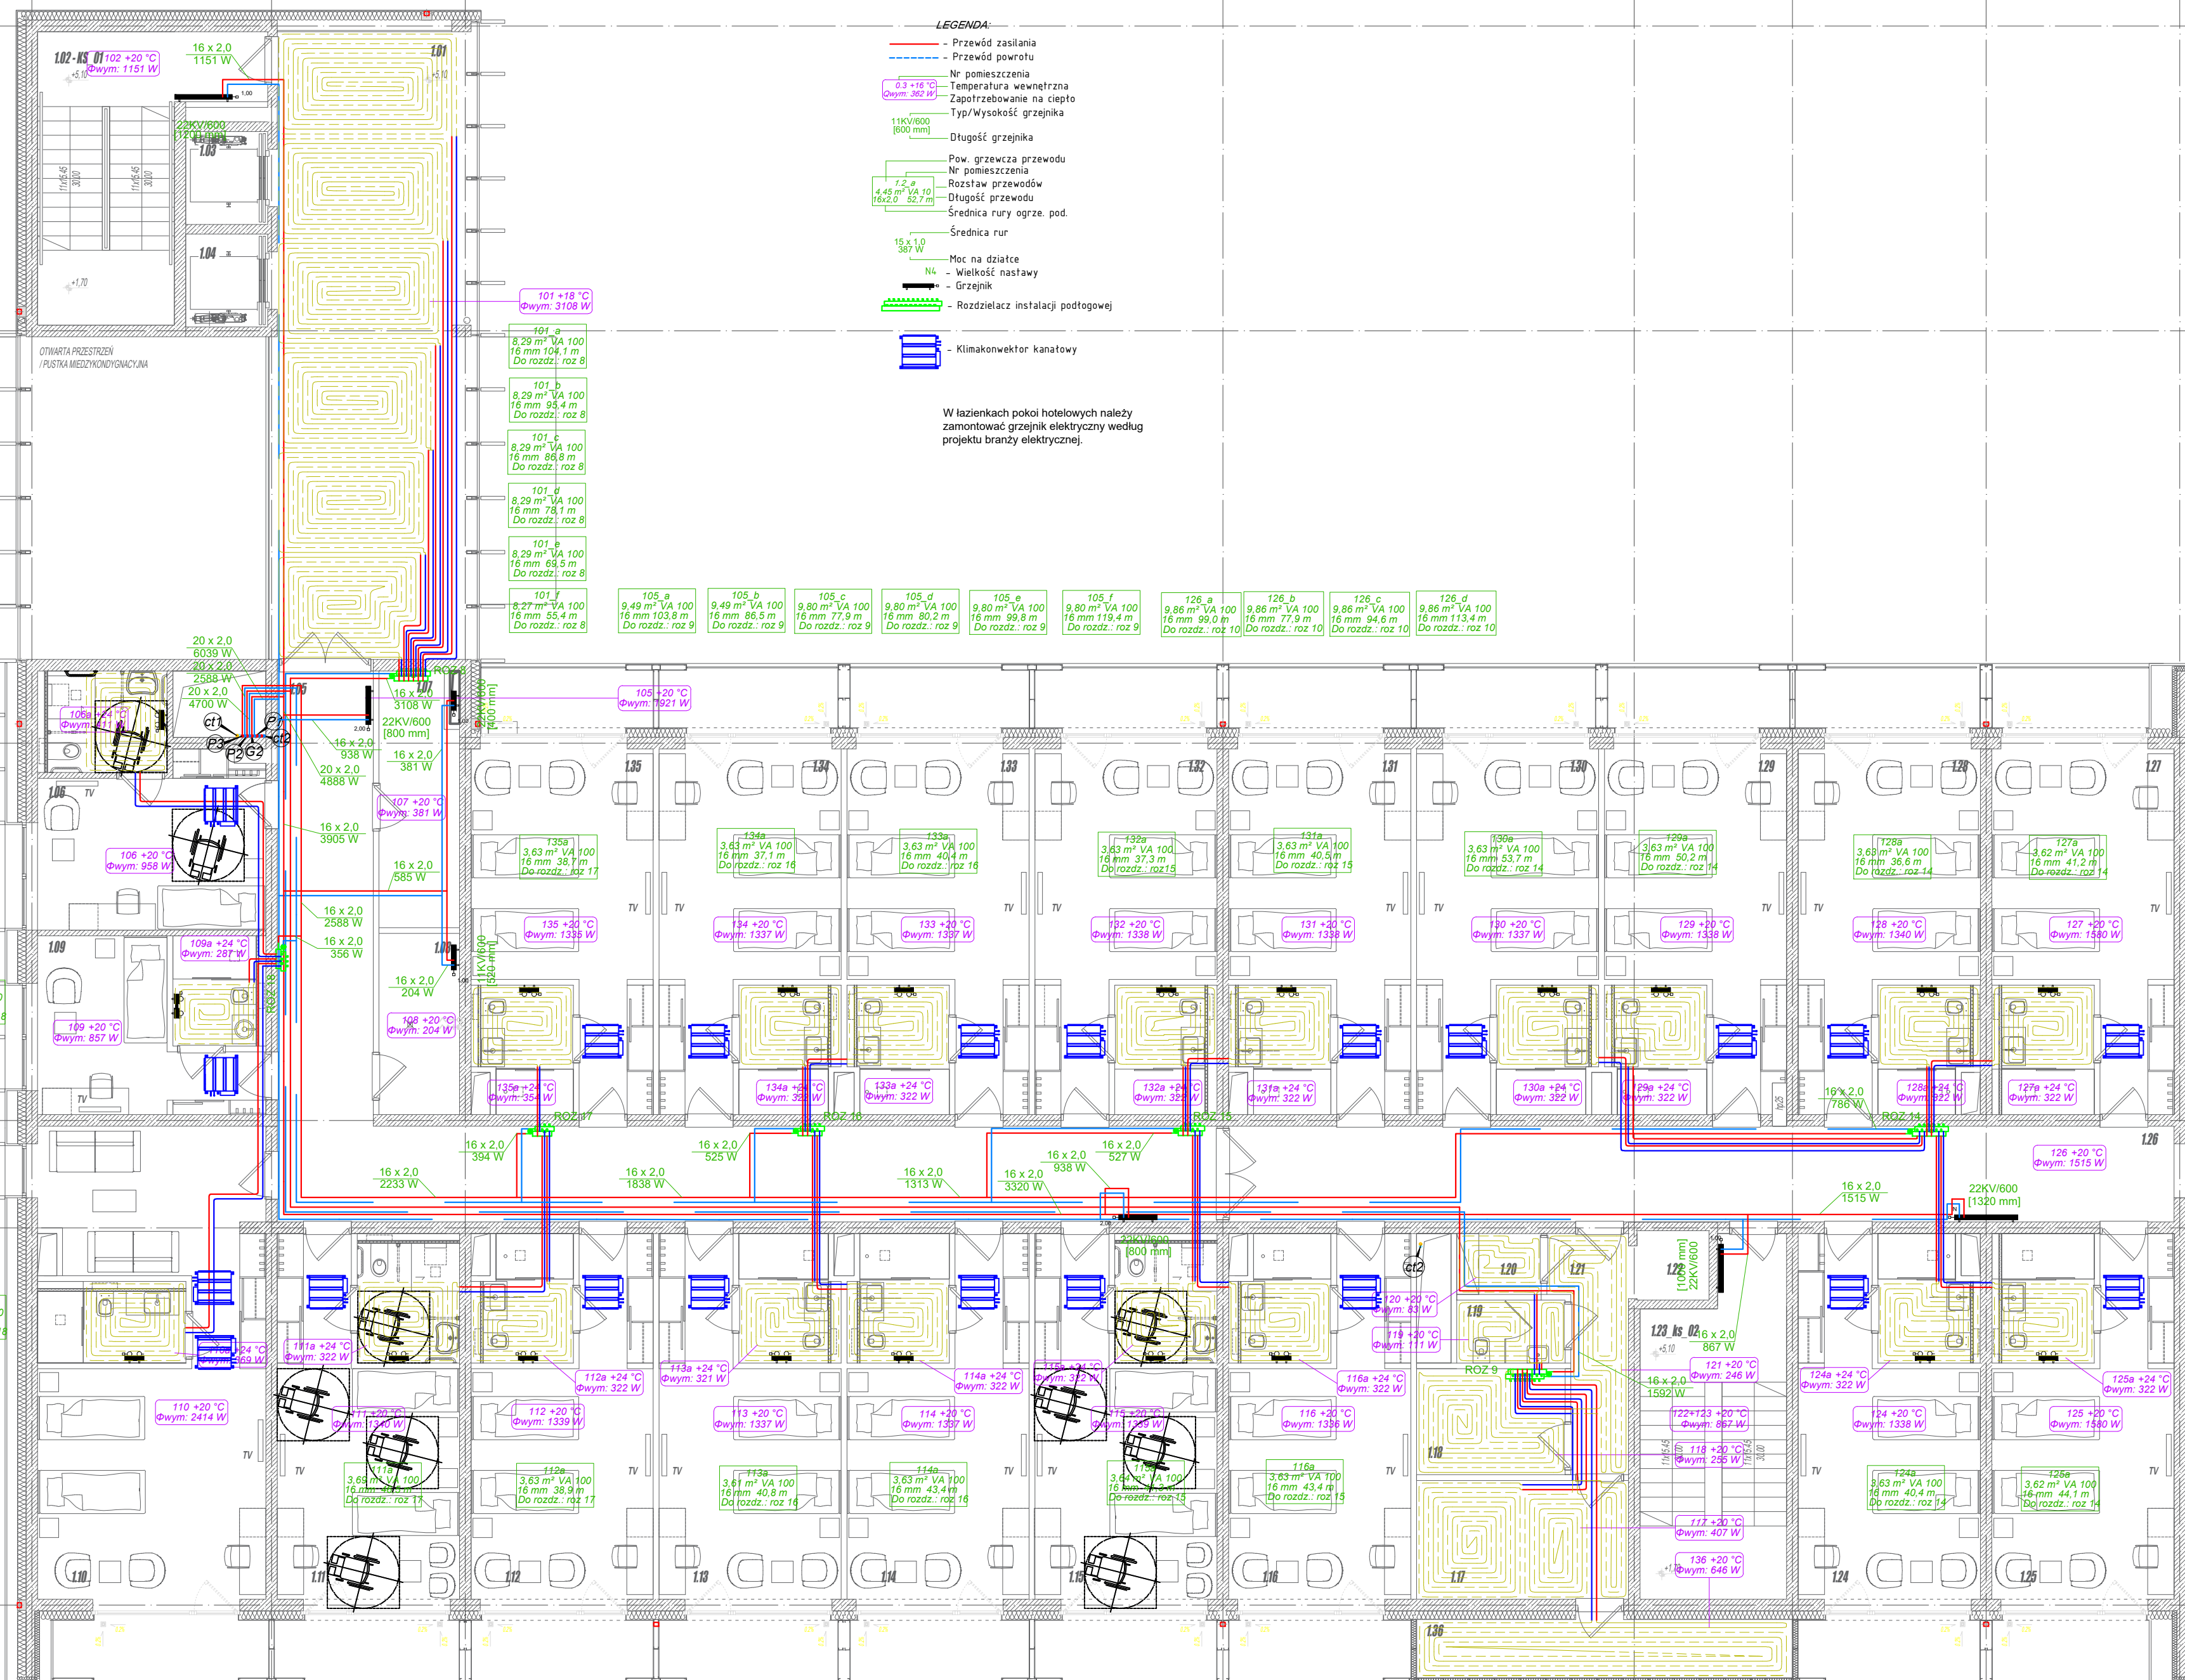

LEGENDA:

- Przewód zasilania
- Przewód powrotu
- Nr pomieszczenia
- Temperatura wewnętrzna
- Zapotrzebowanie na ciepło
- Typ/Wysokość grzejnika
- Długość grzejnika
- Pow. grzewcza przewodu
- Nr pomieszczenia
- Rozstaw przewodów
- Długość przewodu
- Srednica rury ogrze. pod.
- Srednica rur
- Moc na dziale
- Wielkość nastawy
- Grzejnik
- Rozdzielacz instalacji podłogowej
- Klimakonwektor kanałowy

W łazienkach pokoi hotelowych należy zamontować grzejnik elektryczny według projektu branży elektrycznej.



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706-739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

BIURO PROJEKTOWE
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-0067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

RAZEM I ADRES OBIEKTU
RZUT I PIĘTRA - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
PW. JS. 021

TYTUŁ (NUMER RYSUNKU) SKALA RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY 1:1018

PAZJA OPRACOWANIA DATA

BRANŻA SANITARNIA

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UP. PROJ. KUP/053/PW/05/13

PROJEKTOWY POPS

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UP. PROJ. KUP/053/PW/05/11

SPRAWDZAJĄCY POPS