
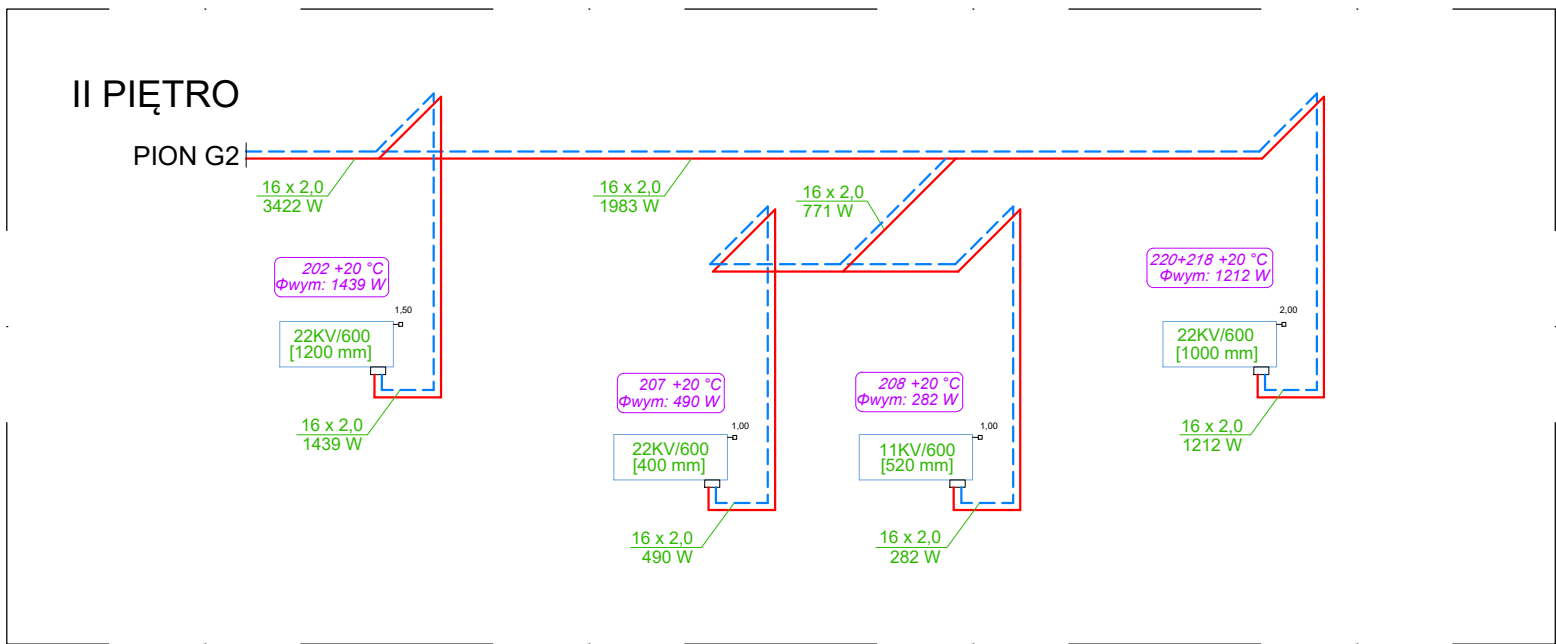


PIĘTRO II

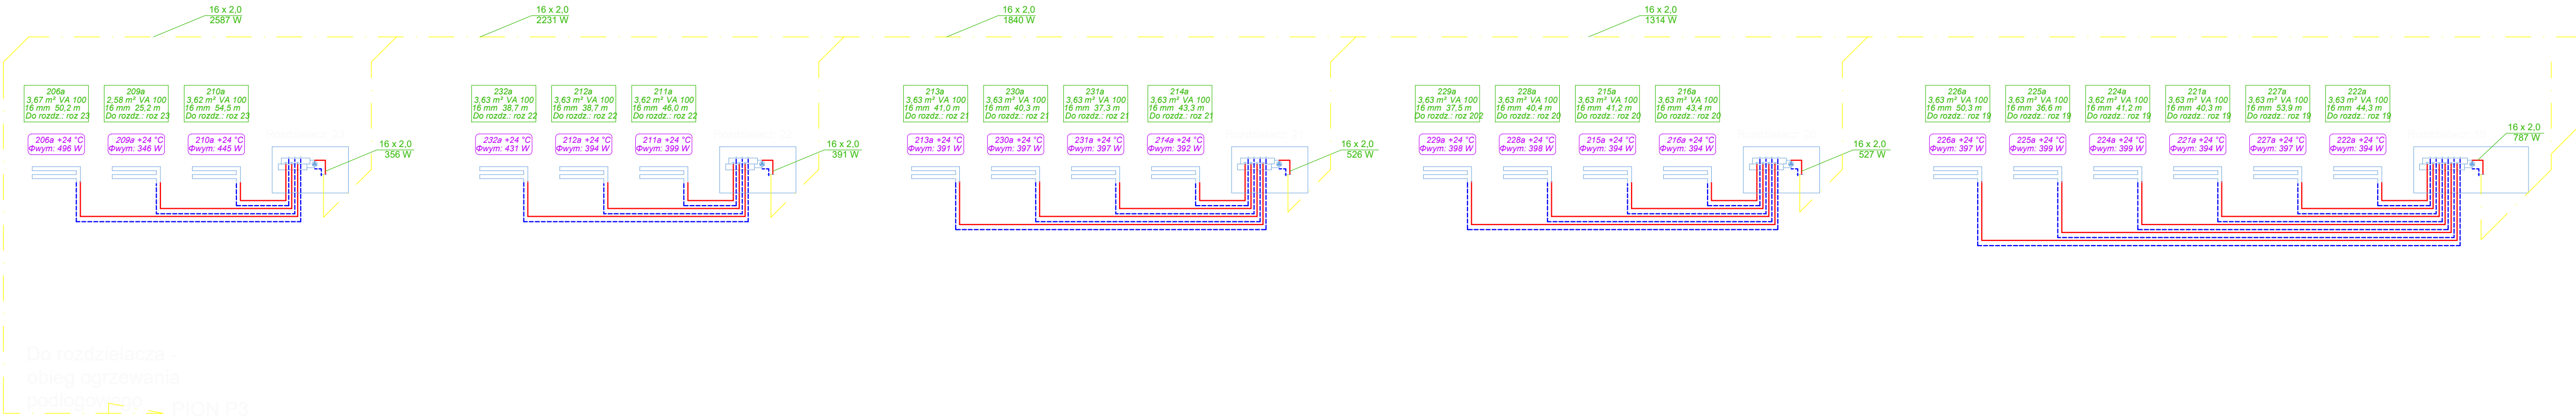

- LEGENDA:
- Przewód zasilania
 - Przewód powrotu
 - Nr pomieszczenia
 - Temperatura wewnętrzna
 - Zapotrzebowanie na ciepło
 - Typ/Wysokość grzejnika
 - Długość grzejnika
 - Pow. grzewcza przewodu
 - Nr pomieszczenia
 - Rozstaw przewodów
 - Długość przewodu
 - Średnica rury ogrze. pod.
 - Średnica rur
 - Moc na działkę
 - Wielkość nastawy
 - Rozdzielacz instalacji podłogowej
 - Grzejnik

SEPA GROUP

50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 -739 | EMAIL: INFO@SEPA GROUP.NET

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIZYCZKO
11-500 GIZYCZKO | UL. MONIUSZKI 22
NP:7010273950 | REGON: 142733386-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCZKO@COS.PL

NADAWCA I ADRES OBIEKTU

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania
PW_IS_024

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY

11.2018

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/PWOS/11

SPRAWDZAJĄCY: