



POZIOM PORÓWNAWCZY  
110,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	121.68	122.20	122.20	122.40	122.50	122.50	121.86
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	120.08	119.95	119.92	119.85	119.36	119.34	119.24
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.60	2.25	2.28	2.55	3.14	3.16	2.62
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,8 %	L=25,35 m		L=5,90 m	L=14,85 m	L=15,55 m	L=14,70 m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 PVC		ø200 PVC		ø200 PVC		
ODLEGŁOŚCI	0.00	25.35	31.25	46.10	61.65	65.10	81.90



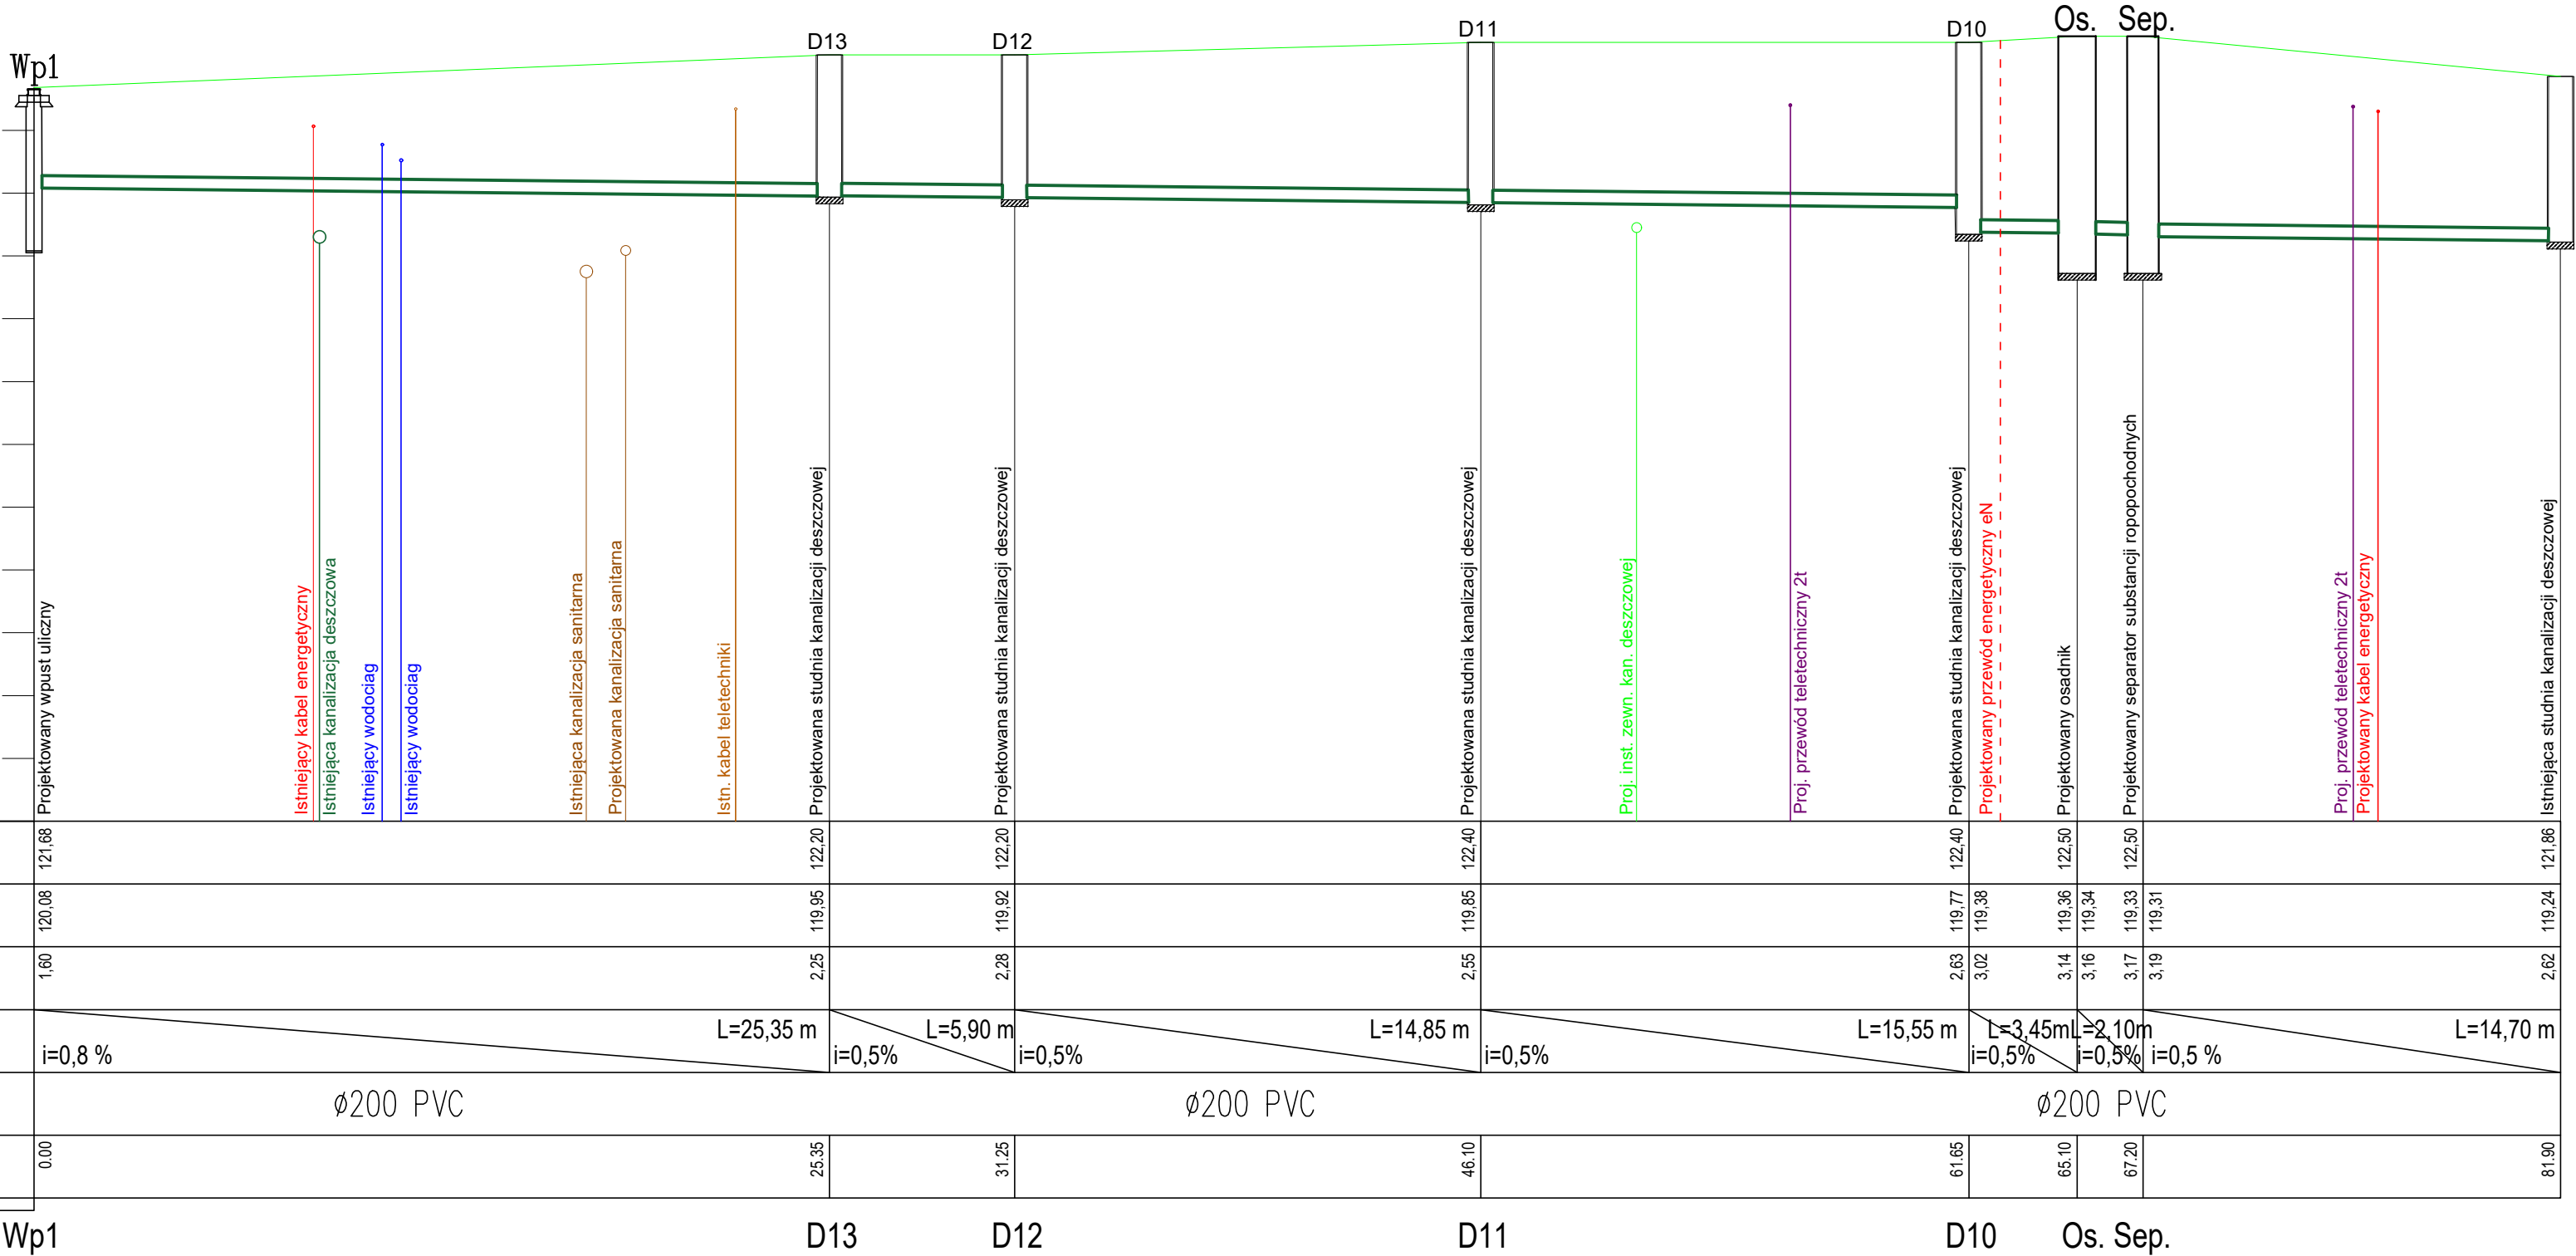

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP:7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 - 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPŁĘCZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ  
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSKOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PROFIL INSTALACJI ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/200  
PW\_JS\_066

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA

DATA

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP.0152PWOS/13

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP.0053POOS/11

SPRAWDZAJĄCY:

POOPS