


PIĘTRO II

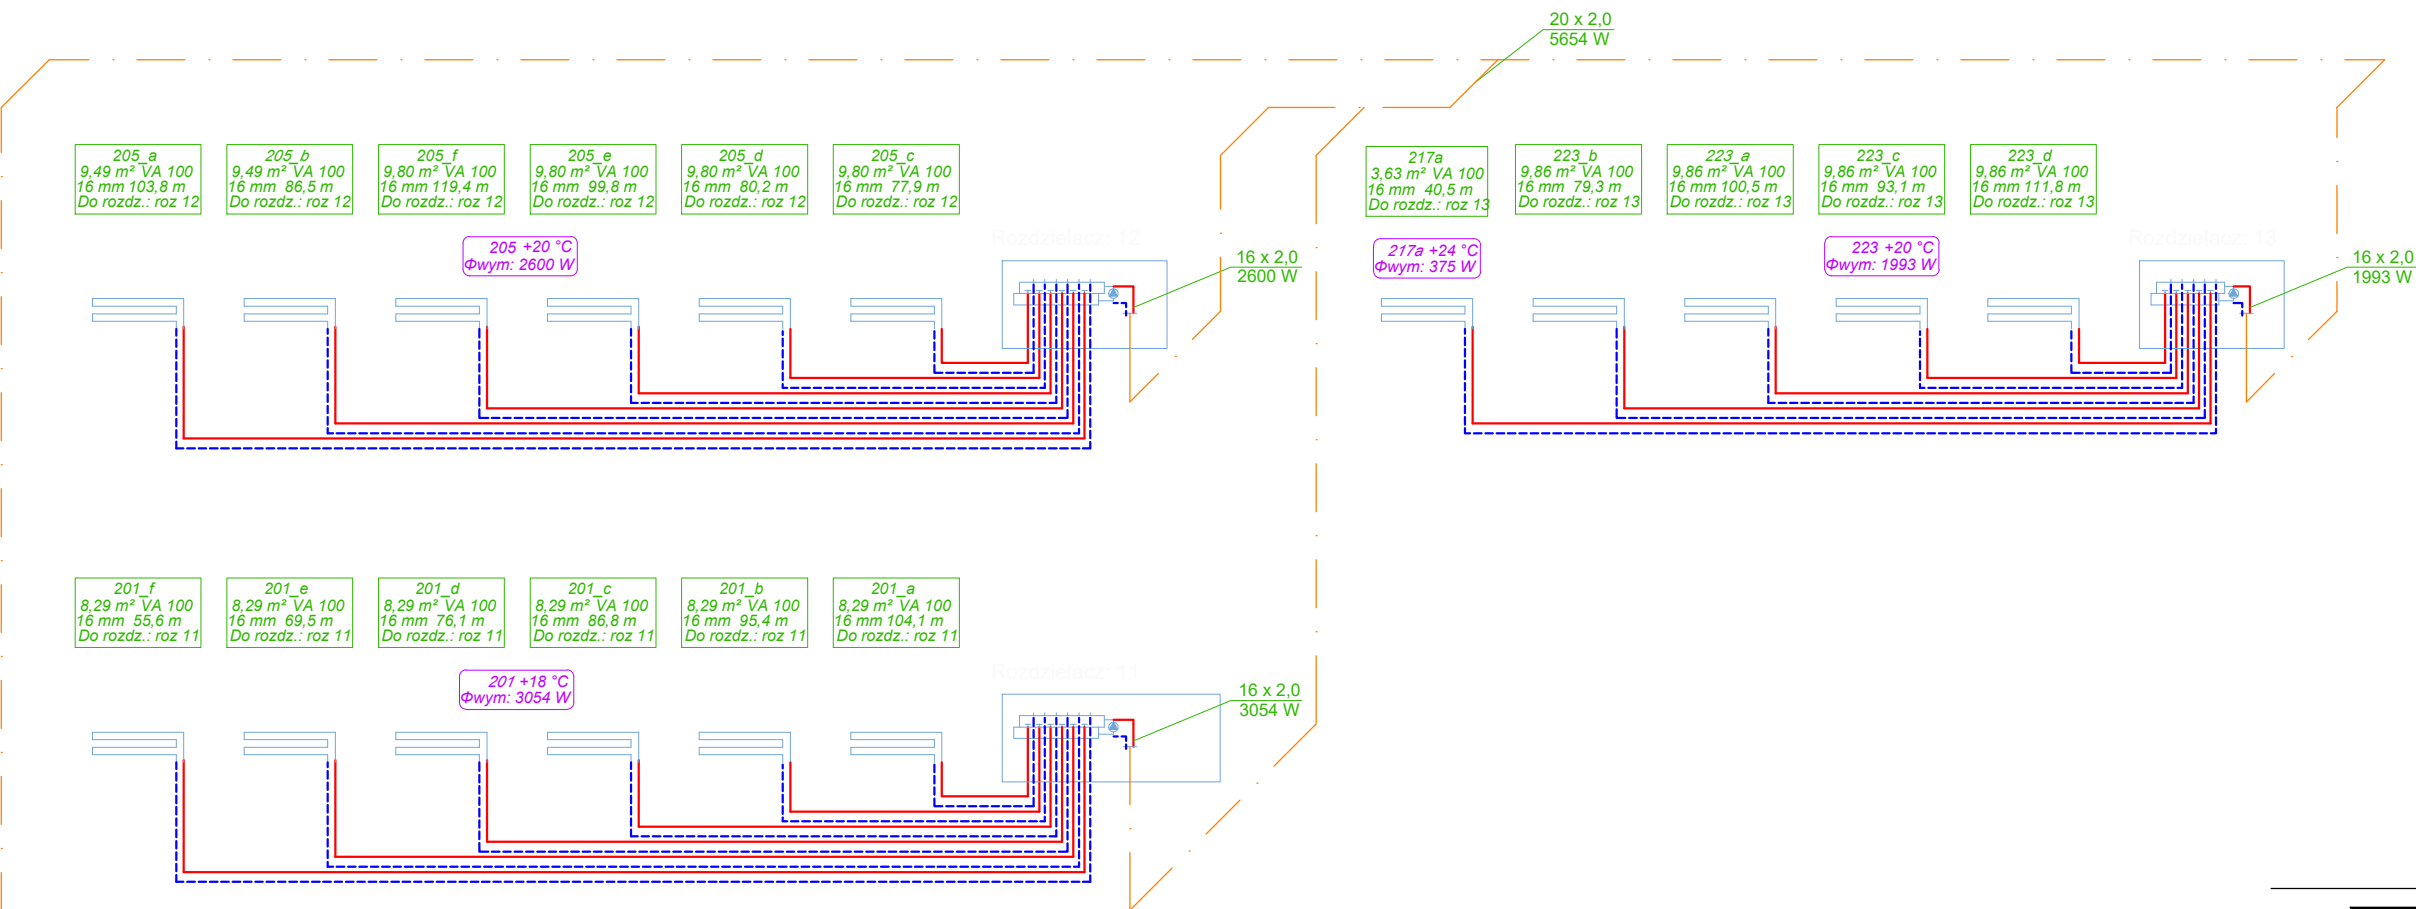

Do rozdzielacza -
obieg ogrzewania
podłogowego PION P1

32 x 3,0
7647 W

LEGENDA:

- Przewód zasilania
- Przewód powrotu
- Nr pomieszczenia
- Temperatura wewnętrzna
- Zapotrzebowanie na ciepło
- Typ/Wysokość grzejnika
- Długość grzejnika
- Pow. grzewcza przewodu
- Nr pomieszczenia
- Rozstaw przewodów
- Długość przewodu
- Średnica rury ogrze. pod.
- Średnica rur
- Moc na działkę
- N4 - Wielkość nastawy
- Rozdzielacz instalacji podłogowej
- Grzejnik



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 ~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEJEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIŻYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania
PW_IS_025

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA SANITARNA:
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUPI0053/POOS/11
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: