



Zestaw regulacyjny ZR GRZANIE

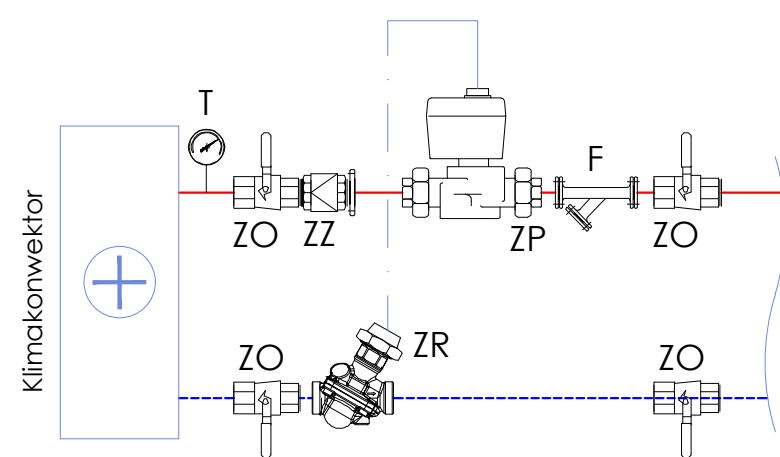

Układ regulacyjny ZR1
 ZO - Zawór odcinający dn15
 ZR - Zawór - regulator przepływu dn15; nast: 15,00%
 ZP - Zawór odcinający współpracujący z regulatorem przepływu dn15
 ZZ - Zawór zwrotny dn15
 F - Filtr siatkowy skośny dn15

Zestaw regulacyjny ZR CHŁODZENIA

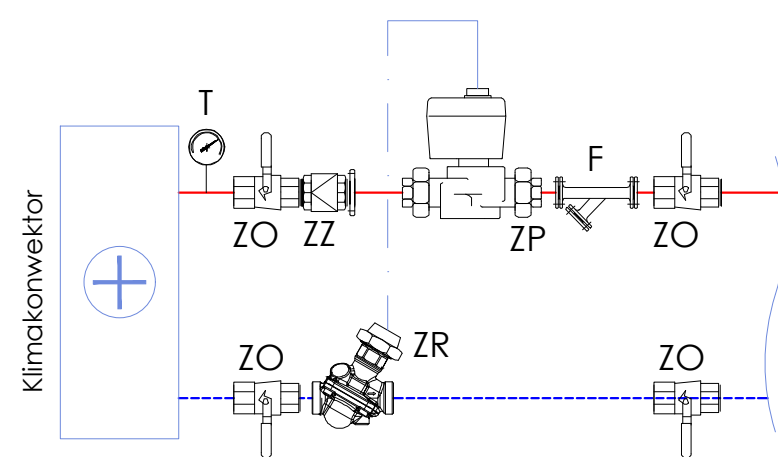

Układ regulacyjny ZR1
 ZO - Zawór odcinający dn20
 ZR - Zawór - regulator przepływu dn15; nast: 85,00%
 ZP - Zawór odcinający współpracujący z regulatorem przepływu dn20
 ZZ - Zawór zwrotny dn20
 F - Filtr siatkowy skośny dn20

LEGENDA:

- Przewód zasilania (chłodzenie)
- Przewód powrotu (chłodzenie)
- Przewód zasilania (grzanie)
- Przewód powrotu (grzanie)

- Klimakonwektor
 Qg = 2,2 kW Δp=16,7 kPa
 Qch=2,2 kW Δp=10,9 kPa
 wym: 1120x250x850 mm
 waga: 41 kg
- Klimakonwektor
 Qg = 1,6 kW Δp=4,7 kPa
 Qch=1,6 kW Δp=5,3 kPa
 wym: 860x250x850 mm
 waga: 33 kg
- Klimakonwektor kasetyowy
 Qch=3,26 kW Δp=8,9 kPa
 wym: 320x320x310 mm
 waga: 50 kg



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
 NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
 TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
 11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
 NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
 TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
 WRAZ Z ZAPLECEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
 TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
 DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Rozwinięcie instalacji klimakonwektorów
 PW_15_043

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCY

FAZA OPACZKANIA

DATA

BRANŻA SANITARNIA

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
 NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
 NR UPR. PROJ. KUP/0053/POSO/11

SPRZĄDZAJĄCY

PODPIS