



### Zestaw regulacyjny ZR GRZANIE

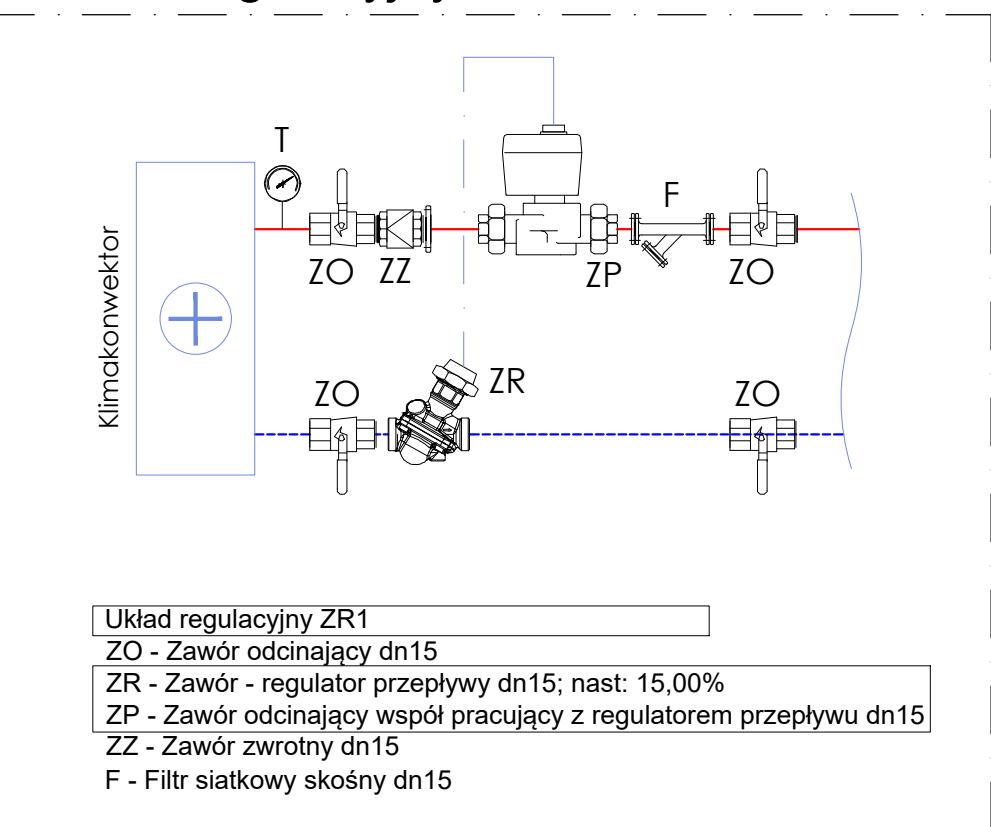

### Zestaw regulacyjny ZR CHŁODZENIA

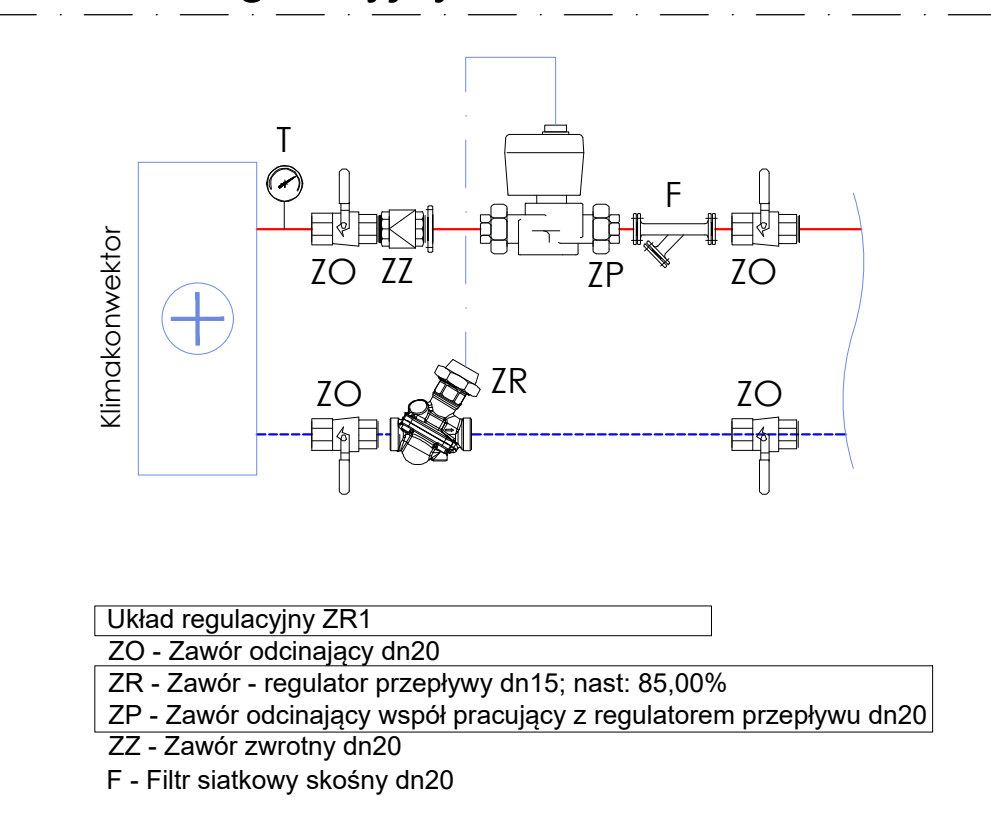

#### LEGENDA:

- Przewód zasilania (chłodzenie)
- Przewód powrotu (chłodzenie)
- Przewód zasilania (grzanie)
- Przewód powrotu (grzanie)

- 1 - Klimakonwektor  
Qg = 2,2kW Δp=16,7kPa  
Qch=2,2kW Δp=10,9kPa  
wym: 1120x250x850 mm  
waga: 41 kg
- 2 - Klimakonwektor  
Qg = 1,6kW Δp=4,7kPa  
Qch=1,6kW Δp=5,3kPa  
wym: 860x250x850 mm  
waga: 33 kg
- 3 - Klimakonwektor kasetowy  
Qch=3,26kW Δp=8,9kPa  
wym: 320x320x310 mm  
waga: 50 kg

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP:7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPA GROUP.NET

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22  
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU  
Rozwinięcie instalacji klimakonwektorów  
PW\_15\_042

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU  
PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA  
DATA

BRANŻA SANITARNA  
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PW/OS/13  
PROJEKTANT  
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11  
SPRAWDZAJĄCY