



Zestaw regulacyjny ZR GRZANIE

Zestaw regulacyjny ZR CHŁODZENIA

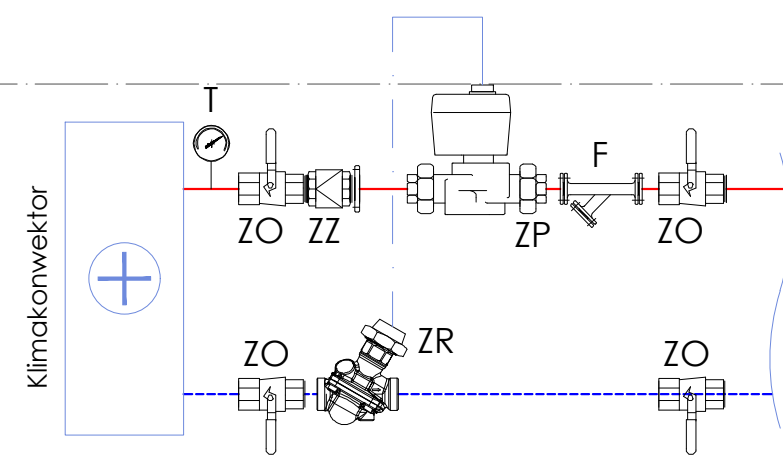

Układ regulacyjny ZR1
 ZO - Zawór odcinający dn15
 ZR - Zawór - regulator przepływu dn15; nast: 15,00%
 ZP - Zawór odcinający współpracujący z regulatorem przepływu dn15
 ZZ - Zawór zwrotny dn15
 F - Filtr siatkowy skośny dn15

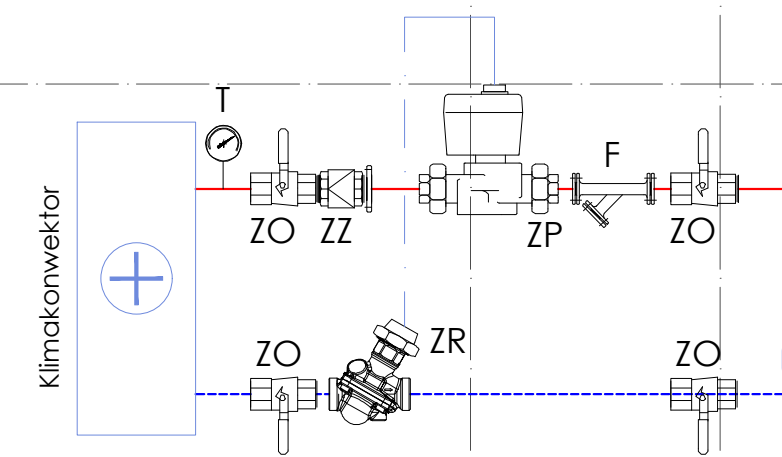


Układ regulacyjny ZR1
 ZO - Zawór odcinający dn20
 ZR - Zawór - regulator przepływu dn15; nast: 85,00%
 ZP - Zawór odcinający współpracujący z regulatorem przepływu dn20
 ZZ - Zawór zwrotny dn20
 F - Filtr siatkowy skośny dn20

LEGENDA:

- Przewód zasilania (chłodzenie)
- Przewód powrotu (chłodzenie)
- Przewód zasilania (grzanie)
- Przewód powrotu (grzanie)
- Klimakonwektor kanałowy
- klimatyzator ścienny
 Pel=230V, 4 kW
 Nr pomieszczenia
 Temperatura wewnętrzna
 Zapotrzebowanie na ciepło

- Klimakonwektor
 Og = 2,2kW Δp=14,7kPa
 Qch=2,2kW Δp=10,9kPa
 wym: 1120x250x850 mm
 waga: 41 kg
 - Klimakonwektor
 Og = 1,6kW Δp=4,7kPa
 Qch=1,6kW Δp=5,3kPa
 wym: 860x250x850 mm
 waga: 33 kg
- KL - Proj. pion freonowy klimatyzacji
 WD - Proj. wody lodowej klimatyzacji
 CZ - Proj. ciepła technologicznego klimatyzacji

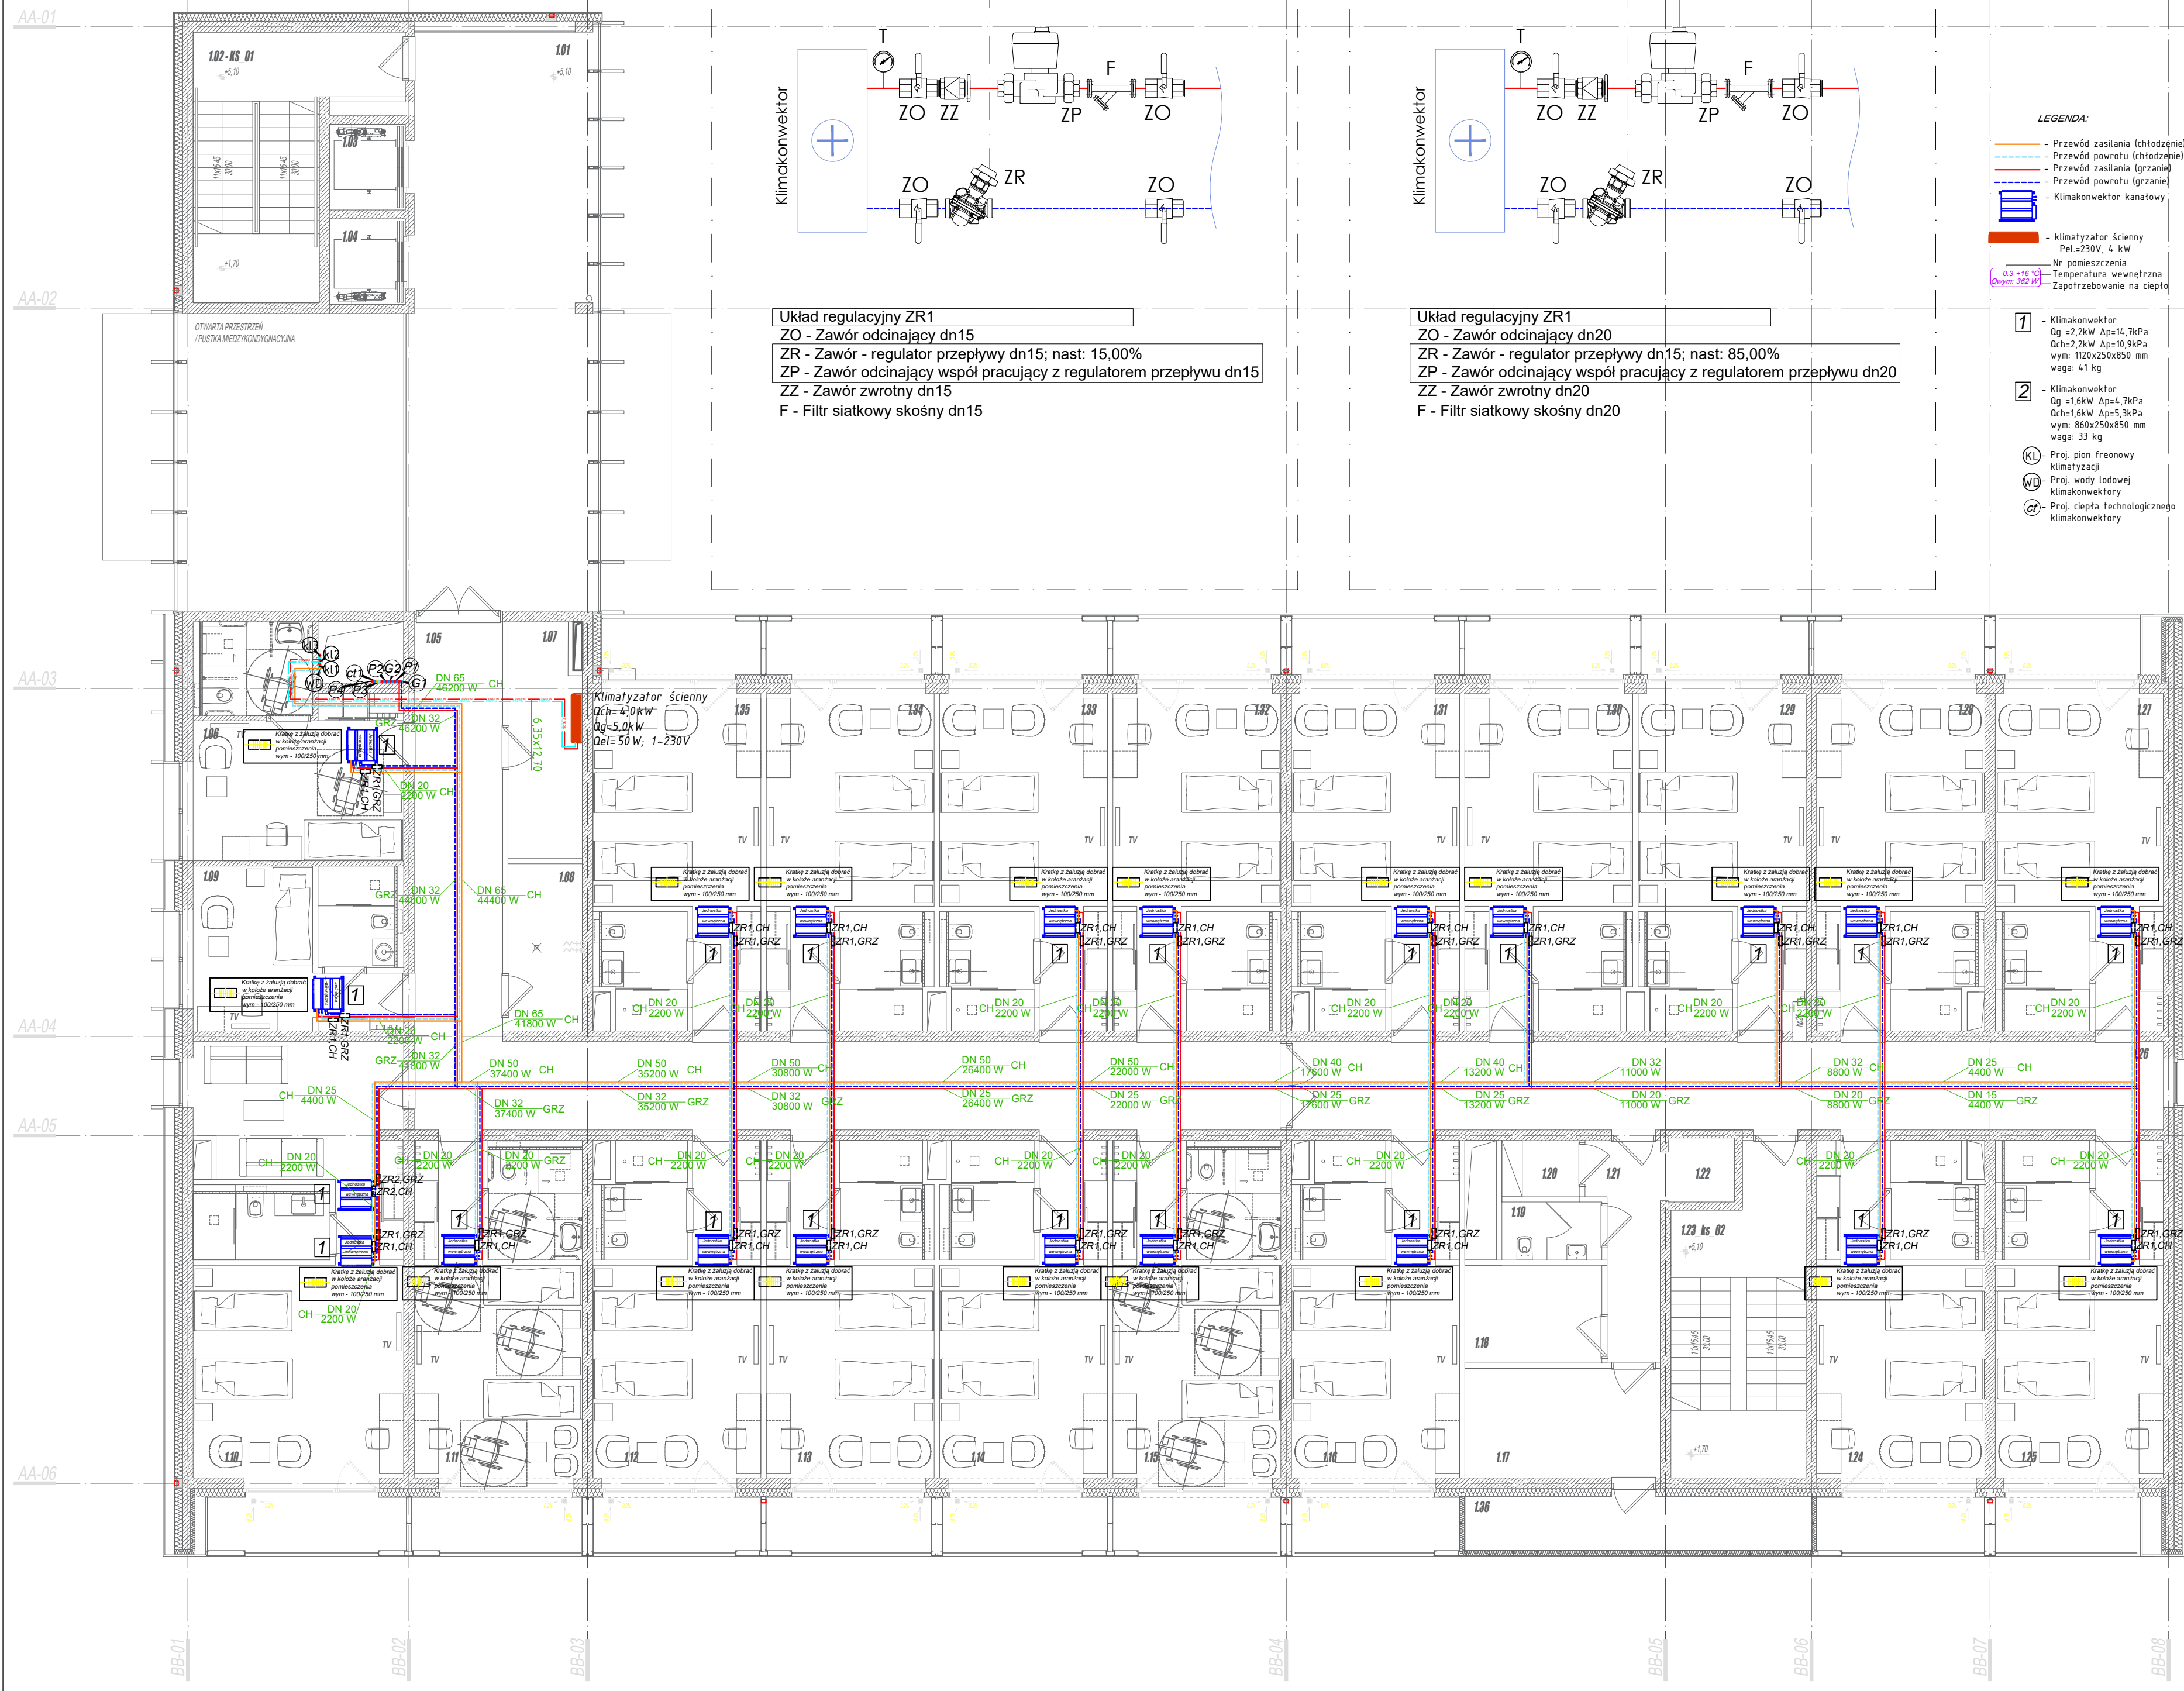

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
 NR 7521382396 | REGON: 160341636
 TEL. 606 706-739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEKOSTRA PROJEKTOWA
 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
 11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZEKI 22
 NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
 TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NATWA INWESTOR
 BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
 WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
 TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
 DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

RAZNA I ADRES OBIĘTU
 RZUT I PIĘTRA - instalacja Klimakonwektorów 1:100
 PW_IS_038

TYTUŁ (NUMER RYSUNKU) SKALA RYSUNKU
 PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA DATA

BRANŻA SANITARNIA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
 NR UPR. PROJ. KUP0155PWOS13

PROJEKTOWAŁ: POPS

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI

NR UPR. PROJ. KUP0053POOS11

SPRZĄDAJĄCY: POPS