



Obrzeże bieżni pozostaje bez naruszenia.
Odległość płyty grzewczej murawy od
obrzeża 0,3m

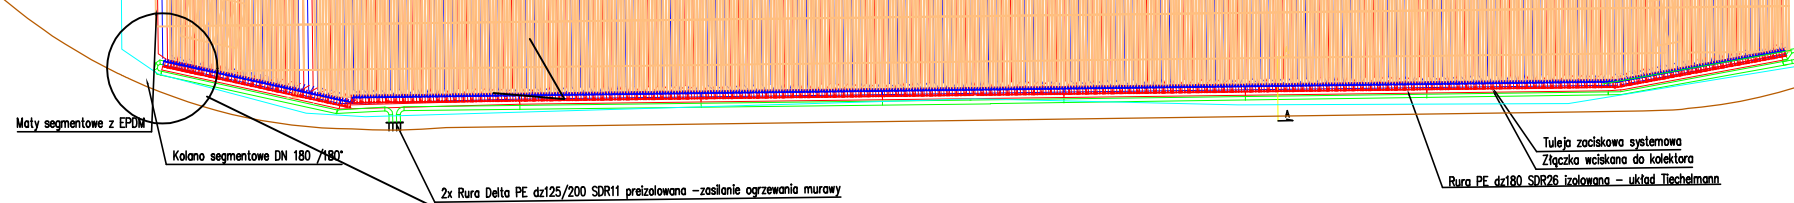

Maty segmentowe z EPDM
Złączka wciskana do kolektora
Tuleja zaciskowa systemowa
Kolano segmentowe DN PE180 /180°
Rura PE dz180 SDR26 izolowana – układ Tiechermann

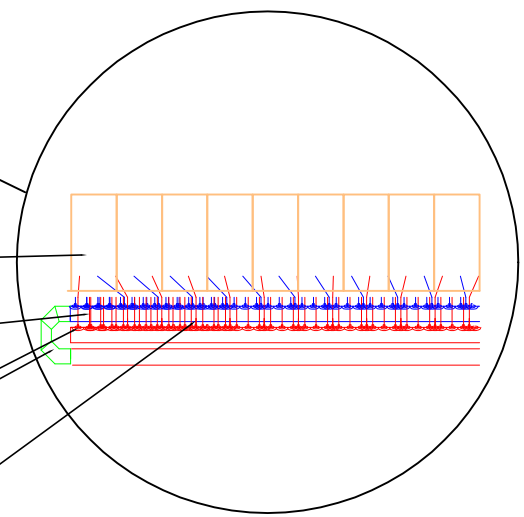

SZCZEGÓŁY INSTALACJI OGRZEWANIA MURAWY

INWESTOR CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH UL. ŻEROMSKIEGO 52 84-120 WŁADYSŁAWOWO			
ADRES OBIEKTU COS - OPO UL. ŻEROMSKIEGO 52, 84-120 WŁADYSŁAWOWO NR DZIAŁKI 173/3 I 174/1 OBRĘB 02 WŁADYSŁAWOWO			
ERMS ⁺ Kamila Karłowska ERMS PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
SANITARNIA PROJEKTANT	nr. Wojciech Konrad Wojtanis	PDL/0046/PWOS/04	
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO			
FAZA PROJEKT BUDOWLANY			SKALA 1:500
TREŚĆ OGRZEWANIE PŁYTY MURAWY			NR RYSUNKU S04
DATA	10 WRZEŚNIA 2019	NUMER	0 03 15