


Poziom porównawczy 10,00 m n.p.m.

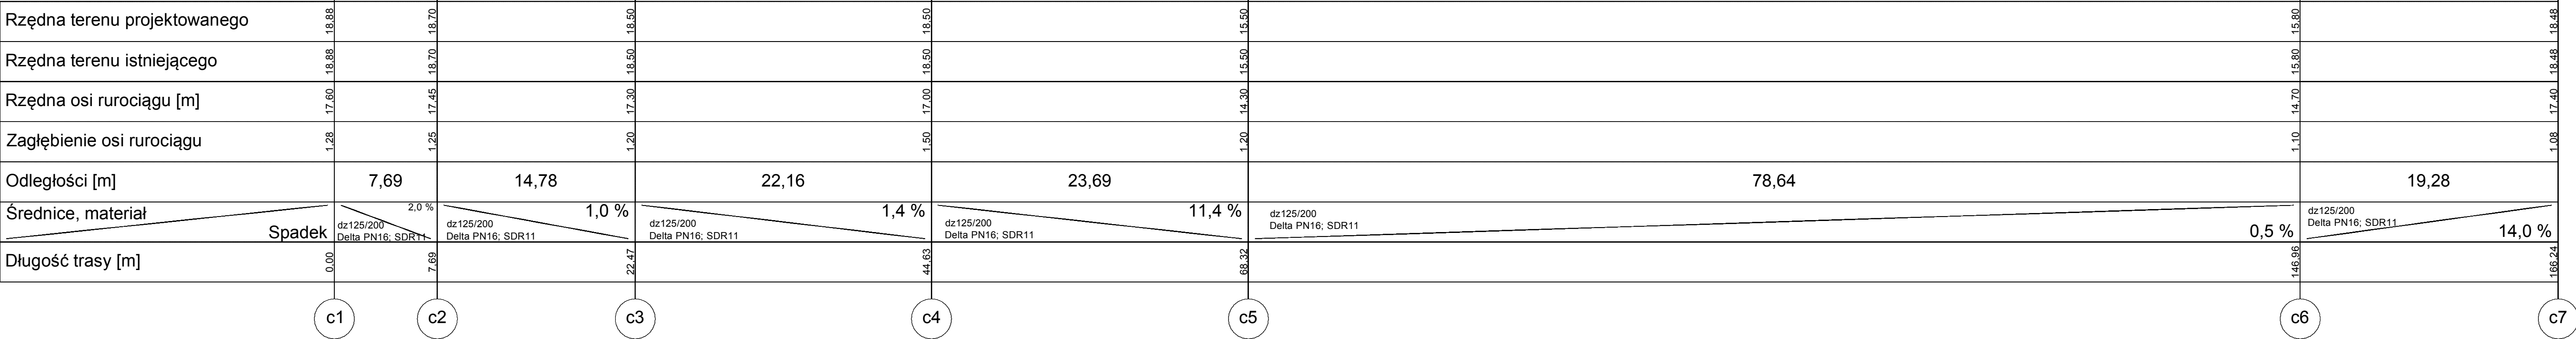

UWAGA:
Nie wyklucza się innych sieci i instalacji na trasie projektowanej sieci ciepłej nie objętych inwentaryzacją geodezyjną

INWESTOR

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
UL. ZEROMSKIEGO 52
84-120 WŁADYSŁAWOWO

ADRES OBIEKTU

COS - OPO
UL. ZEROMSKIEGO 52, 84-120 WŁADYSŁAWOWO
NR DZIAŁKI 173/3 I 174/1 OBRĘB 02 WŁADYSŁAWOWO

ERMS⁺

Kamila Karłowiska
ERMS PLUS Kamila Karłowiska
biuro: ul. Zmarłychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0369

SPECJALNOŚĆ

INŻYNIER

IMI NACZYNISKO

WŁ. Wojciech Konrad Wojanik

UPRAWNIENIA

PDP15

POL/0046/PWOS/04

CEL

OPRACOWANIE

PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

PROFIL SIECI CIEPŁEJ

NR RYSUNKU

S07

SKALA

1:100/
1:250

DATA

10 PAŹDZIERNIKA 2019

NUMER

0 03 15