
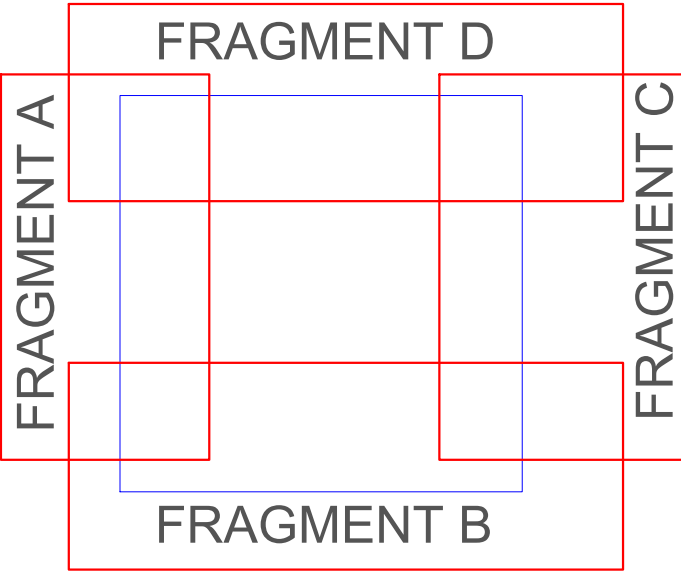



LEGENDA:

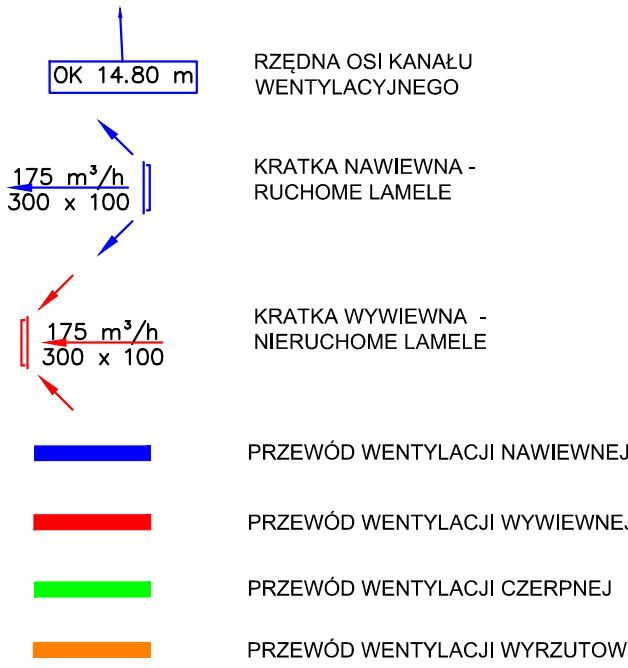

UWAGI:

1. Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Dociągów dokonać na budowie.
3. Mocowanie kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
4. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
5. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą klap p.poż. EIS120. Klapy wyposażać w siłowniki i wyłączniki elektromagnetyczne.
7. Rozmieszczenie nawiewników dopasować do sufitów podwieszanych.
8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi COBRTI.

Jednostka projektowa:	 Archimedia Architekti i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl		
Branża:	SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WĄLCZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WĄLCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WĄLCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1		
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA FRAGMENT B		
PROJEKTANCI:	SANITARNA	mgr inż. Mikołaj Stelmach	uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr WKP/01179/PWOS/19
SPRAWDZAJĄCY:	SANITARNA	mgr inż. Artur Szkop	uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr WKP/0146/POOS/09
OPRACOWANIE:	SKALA:	1 : 50	DATA: 03.2020
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			NR RYS.: WM-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione			REWIZJA: