


- UWAGI:
1. Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
  2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Daniać dokonać na budowie.
  3. Mocowanie kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
  4. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
  5. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
  6. Przebieg kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą klap p.poż. EI120. Klapy wyposażać w słowniki i wyzwalacze elektromagnetyczne.
  7. Rozmieszczenie nawiewników dopasować do sufitów podwieszanych.
  8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi COBRTI.

**LEGENDA:**

- WYWIEWNIK SUFITOWY PERFOROWANY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- ANEMOSTAT SUFITOWY NAWIEWNY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- WYWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- RZĘDNA OSI KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- KRATKA NAWIEWNA - RUCHOME LAMELE
- KRATKA WYWIEWNA - NERUCHOME LAMELE
- PRZEWÓD WENTYLACJI NAWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI CZERPNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYRZUTOWEJ
- KLAPA PRZECIW POŻAROWA Z WYWALACZEM TOROWYM WYPOSAŻONA W SPRĘŻYNĘ POWROTNĄ
- KLIMATYZATOR KASETOWY
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY
- PRZEWÓD MIĘDZY INSTALACJI KLIMATYZACJI FREONOWEJ
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI WODY ŁODOWEJ
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI WODY ŁODOWEJ
- PRZEPUST P. POŻ. DLA RUROCIĄGÓW

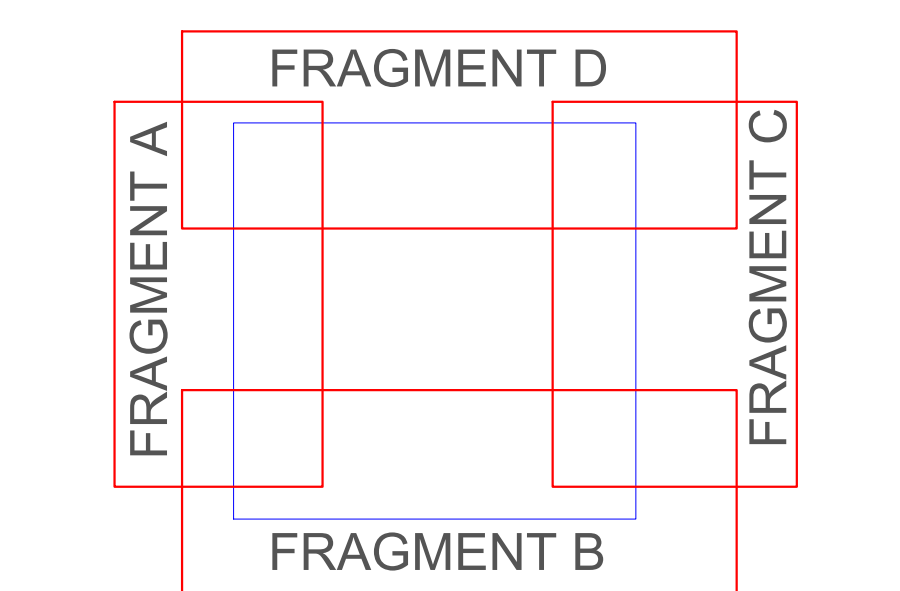

Jednostka projektowa	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Świeciańska 6, 61-132 Poznań Telefon: 607 170 167, 601 622 246 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Branda	SANITARNIA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WĄLCZU	
Nazwa inwestycji	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ	
Lokalizacja inwestycji	AL. ZŁOZYŃCÓW 11/11 POMORSKIEGO 99, 78-600 WĄLCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WĄLCZ, JEDN. EWID. 341701, 1.0011.5225/1	
Nazwa rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA FRAGMENT A	
PROJEKTANT	SANITARNIA	mgr inż. Michał Słomski
OPRACOWAŁ	SANITARNIA	mgr inż. Artur Skop
OPRACOWAŁ	SKALA	1:50
OPRACOWAŁ	DATA	03.2020
OPRACOWAŁ	REWIZJA	WM-05