


- UWAGI:
1. Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
 2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Długości dokonać na budowie.
 3. Mocowanie kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILLI wyłącznie do konstrukcji budynku.
 4. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
 5. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
 6. Przebieg kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą kłap p.poż. EI120. Kłapy wyposażać w słowniki i wyzwalacze elektromagnetyczne.
 7. Rozmieszczenie nawiewników dopasować do sufitów podwieszanych.
 8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi COBRTI.

LEGENDA:

- WYWIEWNIK SUFITOWY PERFOROWANY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- ANEMOSTAT SUFITOWY NAWIEWNY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- WYWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ
- RZĘDNA OSI KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- KRATKA NAWIEWNA - RUCHOME LAMELE
- KRATKA WYWIEWNA - NIEMUCHOME LAMELE
- PRZEWÓD WENTYLACJI NAWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI CZERPNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYRZUTOWEJ
- KLAP PRZECIWOPOŻAROWY Z WYWALACZEM TOROWYM WYPOSAŻONY W SPRĘŻYNĘ POWROTNĄ
- KLIMATYZATOR KASETOWY
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY
- PRZEWÓD MIĘDZYINSTALACJI KLIMATYZACJI FREONOWEJ
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI WODY ŁODOWEJ
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI WODY ŁODOWEJ
- PRZEPUST P. POŻ. DLA RUROCIĄGÓW

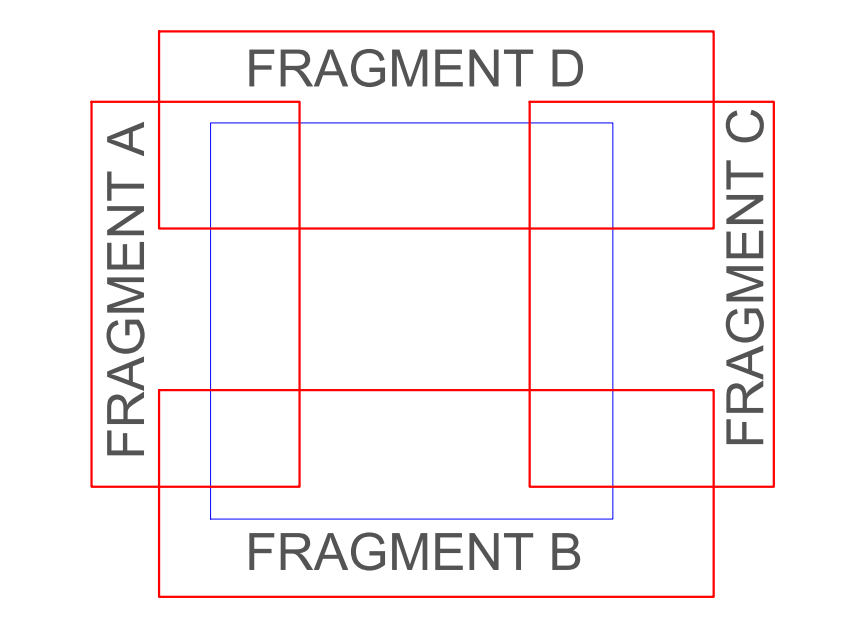

Jednostka projektowa	archimedia	Archimedia Architekti i Inżynierowie ul. Świeciańska 6, 61-132 Poznań Telefon: 607 170 167, 607 622 246 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Branda	SANITARNIA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WĄLCZU	
Nazwa inwestycji	BUDOWA WIELOFUNKCYJNYH TRENINGOWYCH HALI SPORTOWYCH	
Lokalizacja inwestycji	AL. ZDZISŁAWY WÓJCICHOWSKIEJ 39, 78-400 WĄLCZ DZIAŁKA NR 525/1 OBRĘB WĄLCZ, JEDN. EWID. 341701.1.001.525/1	
Nazwa rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI RZUT PARTERU FRAGMENT C	
PROJEKTANT	SANITARNIA	mgr inż. Michał Stelmach
OPRACOWAŁ	SANITARNIA	mgr inż. Artur Stępek
OPRACOWAŁ	SKALA	1:50
OPRACOWAŁ	DATA	03.2020
OPRACOWAŁ	REWIZJA	WM-03