


- UWAG:
- Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
  - Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń, Dmiarów dokonano na budowie.
  - Montowanie kanałów i urządzeń elementarnych systemowych np. HLTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
  - Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
  - Wykonanie układu zasilania i automatyki do instalacji wentylacyjnej.
  - Przebiega kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą kłap p.poż. EIS120. Kłapy wyposażyć w siłowniki i wywłazce elektromagnetyczne.
  - Montaż wentylatorów i urządzeń do sufitów podwieszanych.
  - Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi COBRTI.

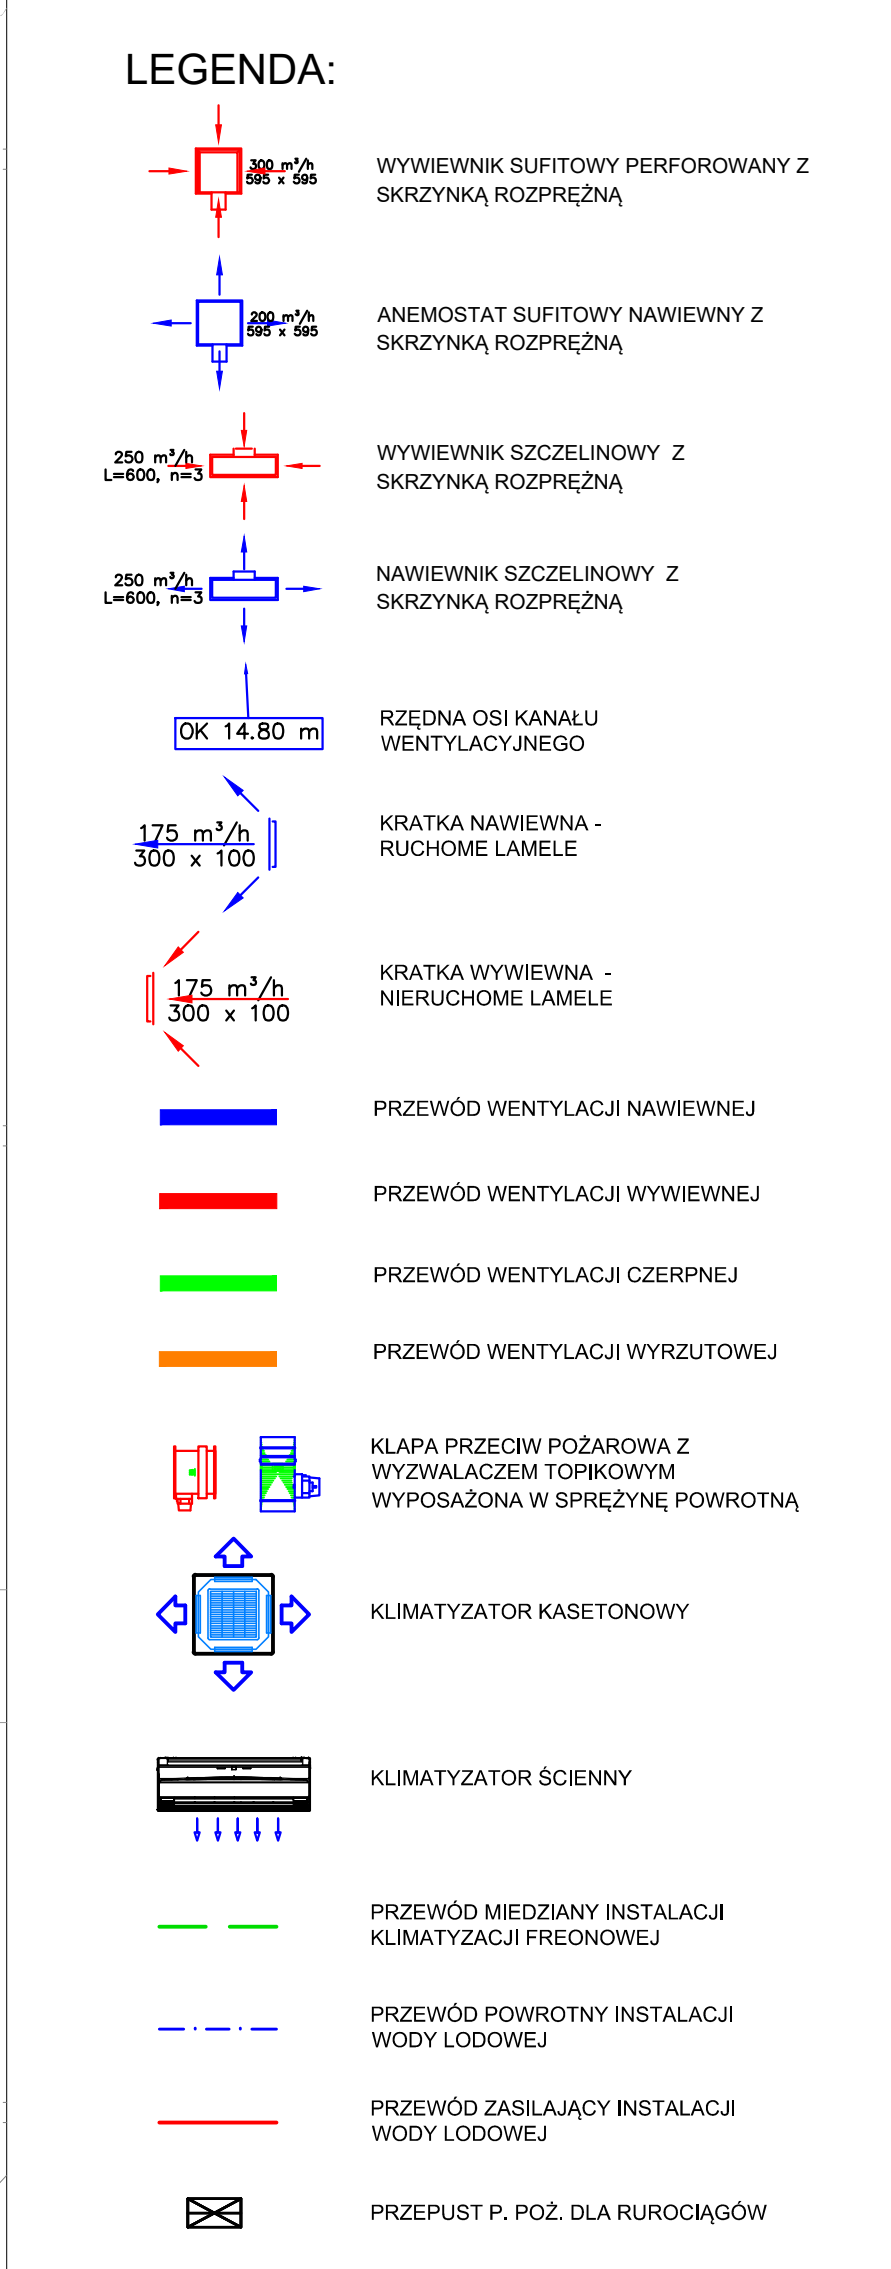

FRAGMENT A		FRAGMENT B	
Jednostka projektowa		Archimedia Architektura i Inżynieria ul. Szwarcenberga 10 tel/fax: 857 175 851 609 822 206 e-mail: biuro@archimedia.pl	
Branża:	SANTARNA	Status dokumentu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB W WĄLECZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ HALE TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZOOBYCÓW W AL. POMORSKIEGO 96, 74-400 WĄLECZ (DOŁĄCZA N41 5211 108632 WALCZ, CEN. EMG. 321011 - 321011 32021)		
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI RZUT DOŁĄCZU FRAGMENT A		
PROJEKTANT	SANTARNA	mgr inż. Miłko Białobok	opracowanie techniczne i wykonanie rysunku
SPRAWDZĄCY	SANTARNA	mgr inż. Artur Słob	opracowanie techniczne i wykonanie rysunku
OPRACOWANIE	SANTARNA	1: 50	DATA 03.2020
Lp. rysunku w zestawieniu		Lp. rysunku w zestawieniu	
		WZRÓST	
		WM-10	