


RZUT INSTALACJI WOD-KAN. NA PARTE

C.O.S.-SPAŁA

INŻ. JERZY SYŚCIO
PR. HUD.-INST. Nr 119/78/UMI
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Lódź, ul. Łódzka 2 m. 20
INST. KIMAT. I WYKONAWSTWO
WODNO-KAN. I AGNICHYCH
I GAZOWYCH

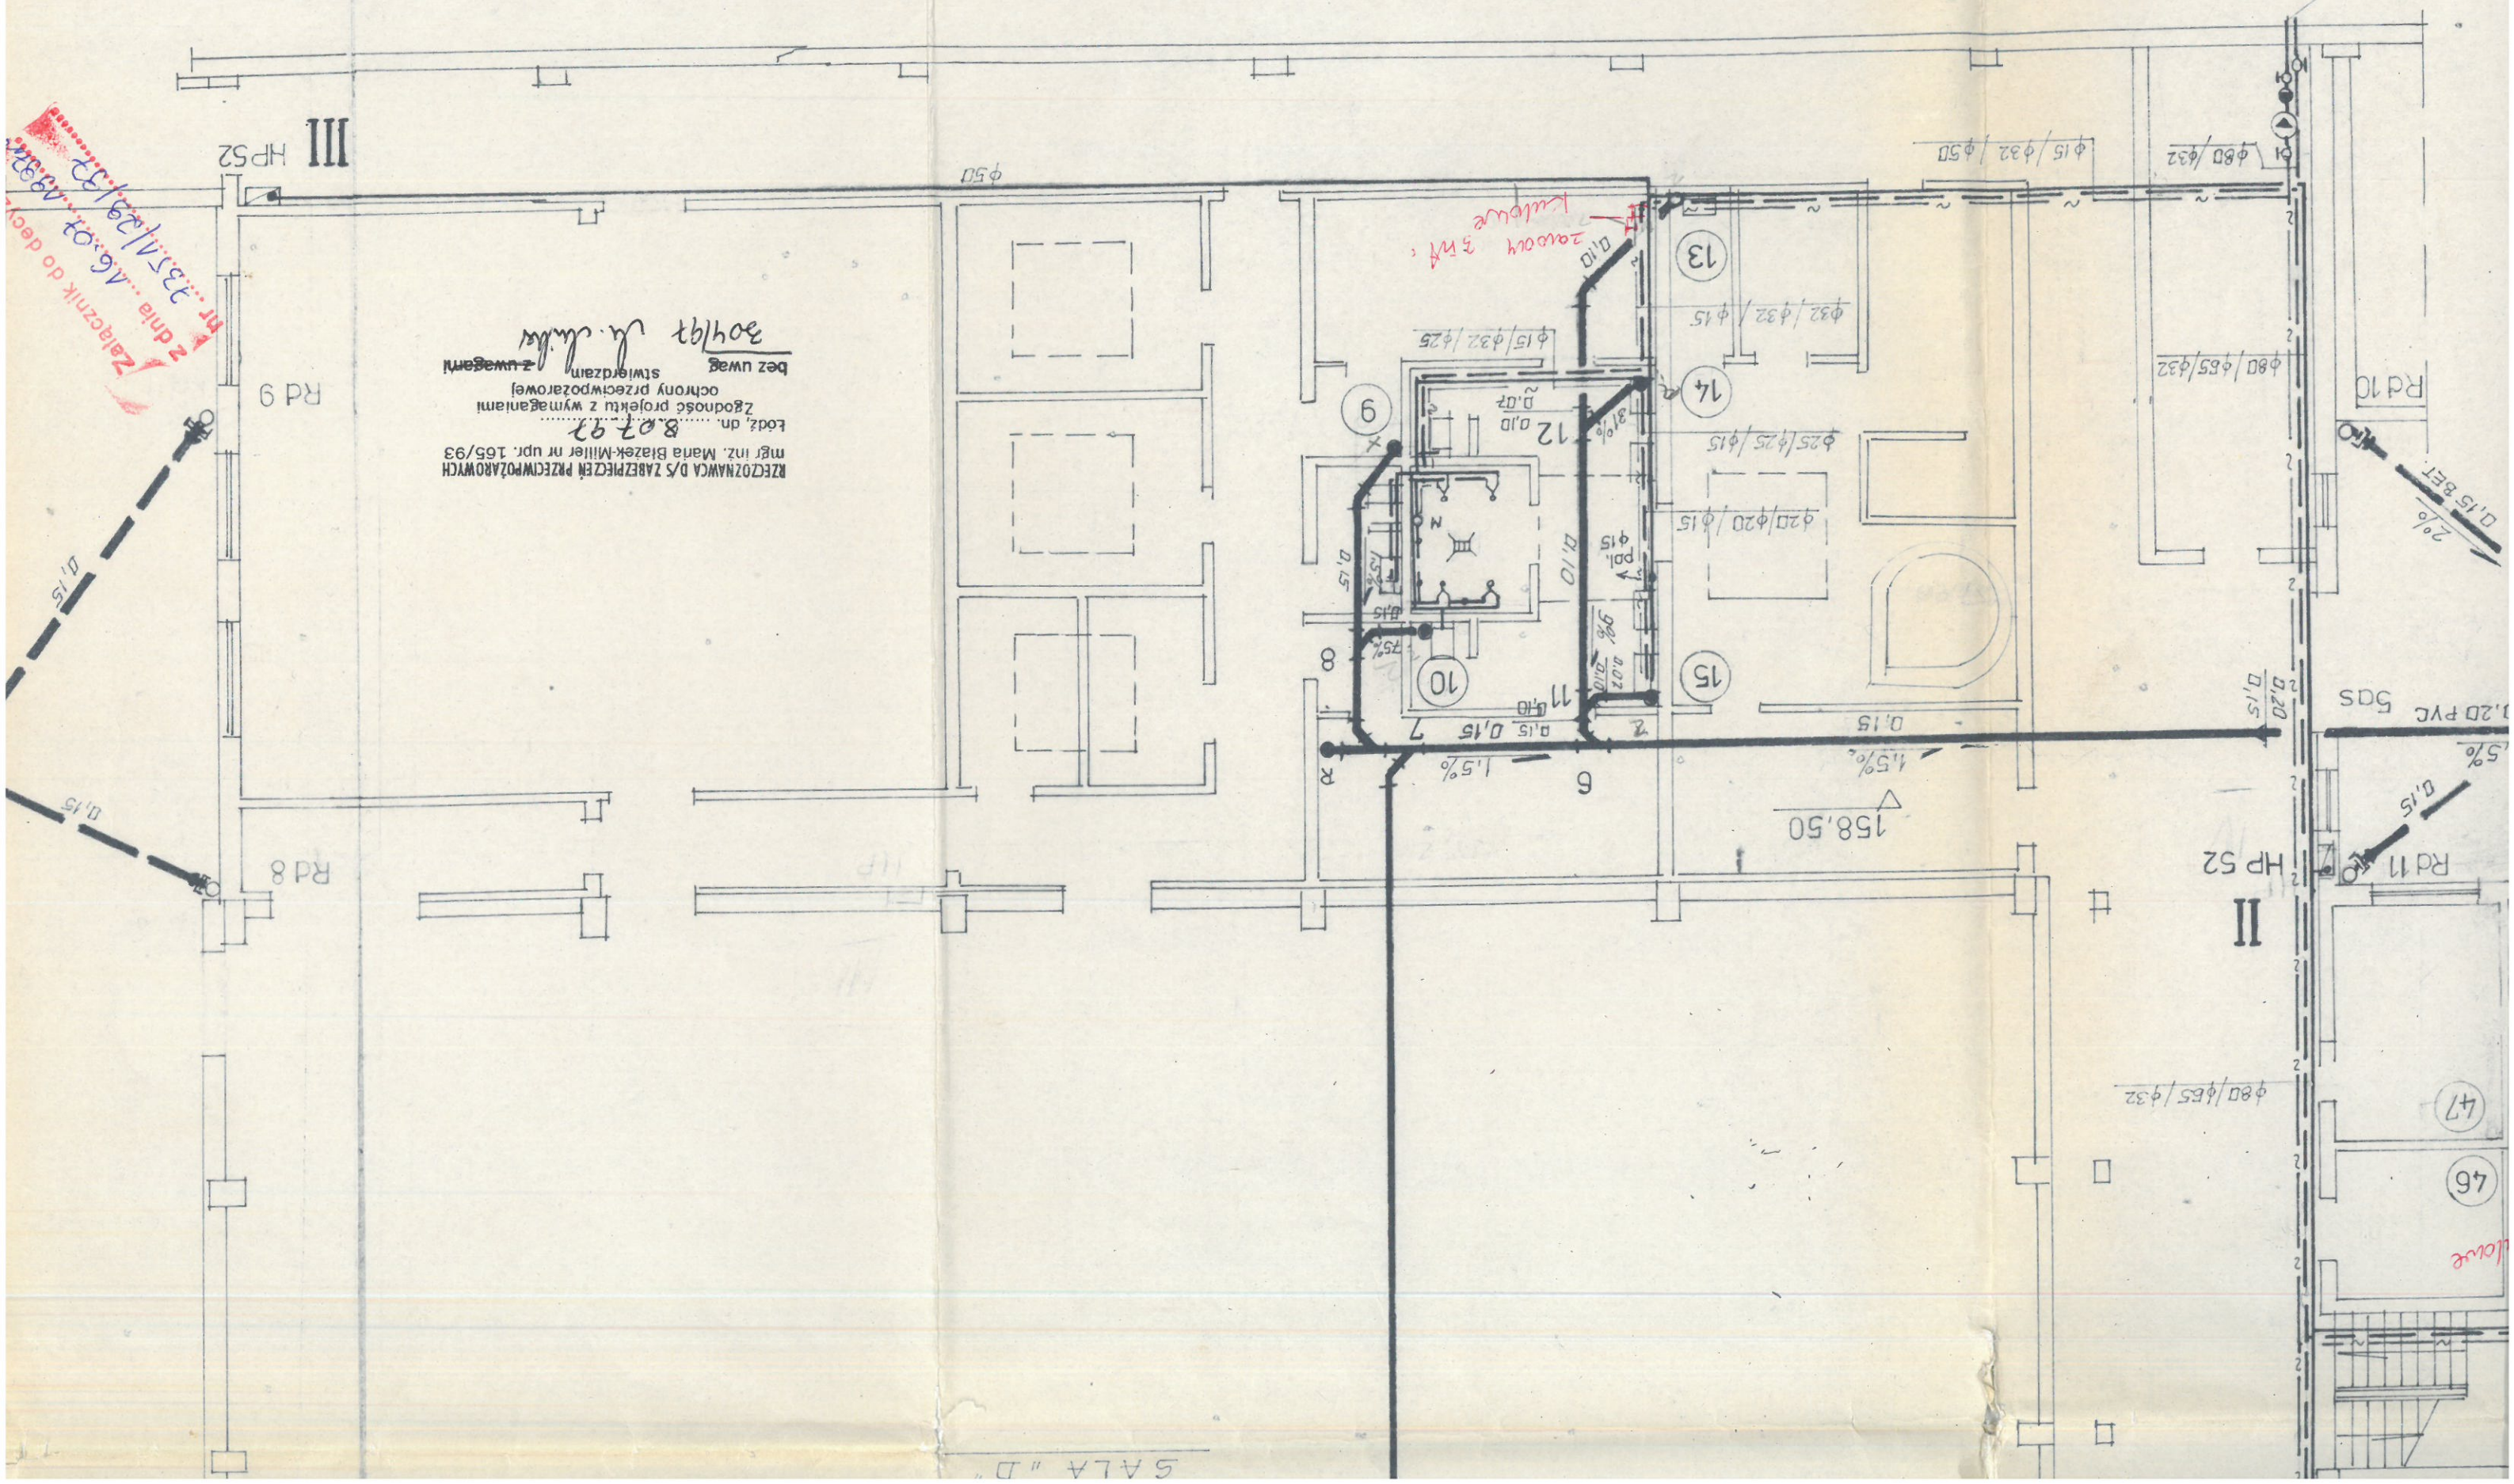

RZECZOWNAWCA D/S ZABEZPIECZEN PRZECIWPOROZAROWYCH
mgr inż. Małgorzata Brzezina-Miller nr upr. 165/93
Łódź, dn. 8.07.92
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
bez uwag
30.07.92
inż. J. Syścio

Załącznik do decyzji nr 335/129/32 z dnia 16.07.1982

SALA "D"