



Profil A-A

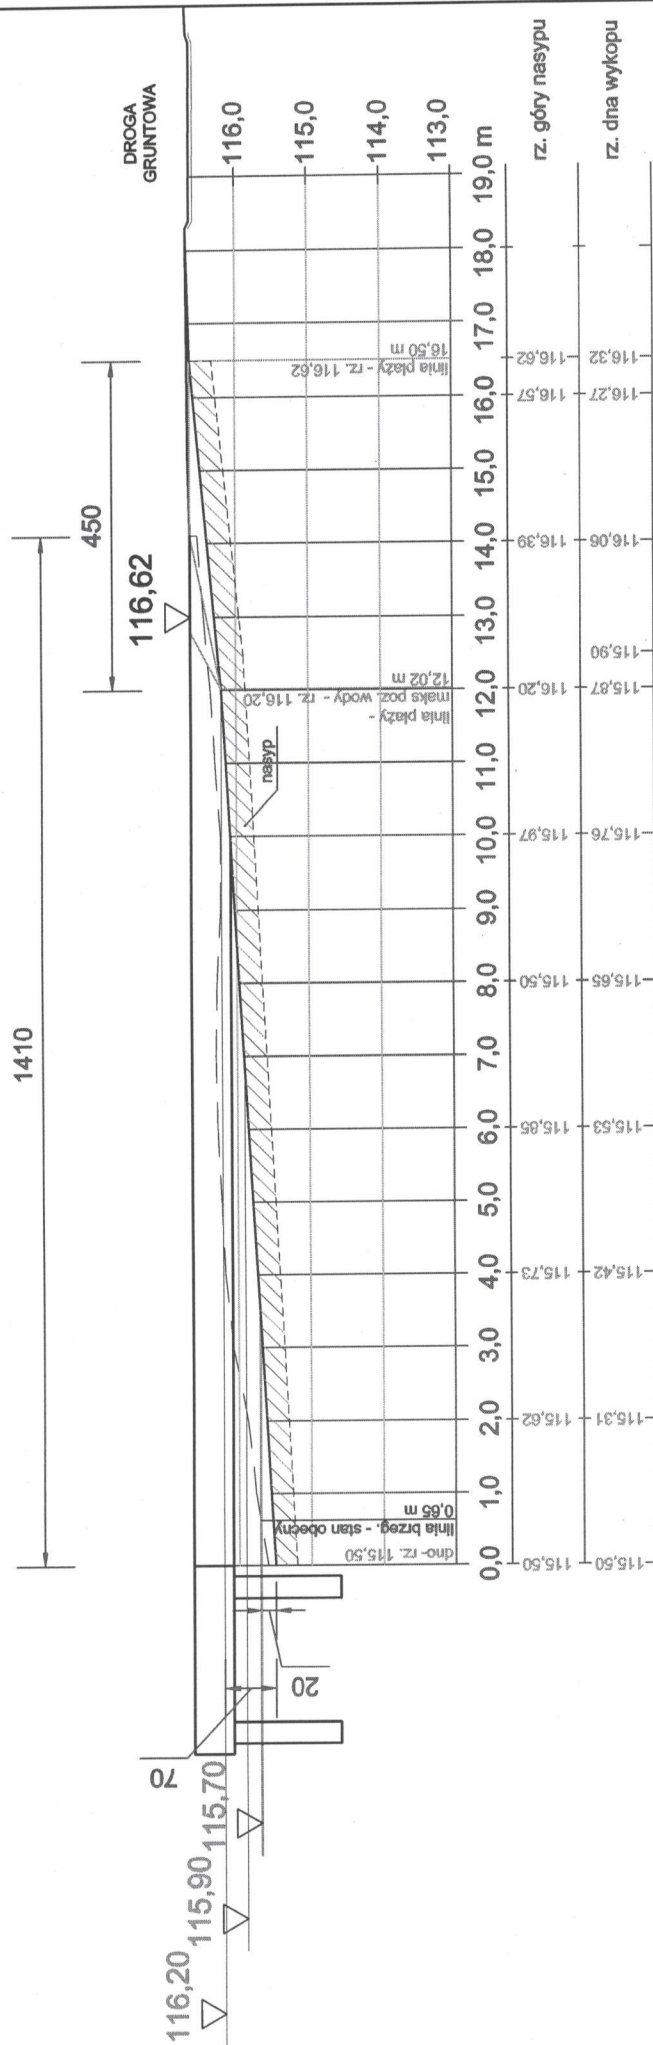

Przyjęte przybliżone poziomy wody:

wysoki	- 116,20 mnpm
średni	- 115,90 mnpm
niski	- 115,65 mnpm

Poziom wody w dniu pomiarów :
- 115,70 mnpm

	BM INŻYNIERIA BŁAŻEJ MAKOWSKI 11-500 Głizycko, Nowe Soldany 13, tel. +48 882 629 777	
	Profil A-A - stan docelowy (odtworzenie)	
Tytuł rysunku	Pływalnia odkryta COS-OPO w Głizycku dz. nr 342/4, obręb 0001 Głizycko 1	
Obiekt	Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Głizycku	
Inwestor	11-500 Głizycko, ul. Montuszkzi 22	
Nr rys.		A-06
Nr archiw. rys.		DT_A-06
Skala:		1:100
Data:		LISTOPAD 2024
Dokumentacja techniczna	Opracował: Błażej Makowski	popis: 