



Uwaga:
Wodociąg prowadzić ze spad 0,15% w kierunku wciłki.
W przypadku prowadzenia wodociągu poniżej 1m należy rurociąg ocieplić warstwą keramzytu.

Sposób włączenia ustalić po odkryciu istn. wodociągu.

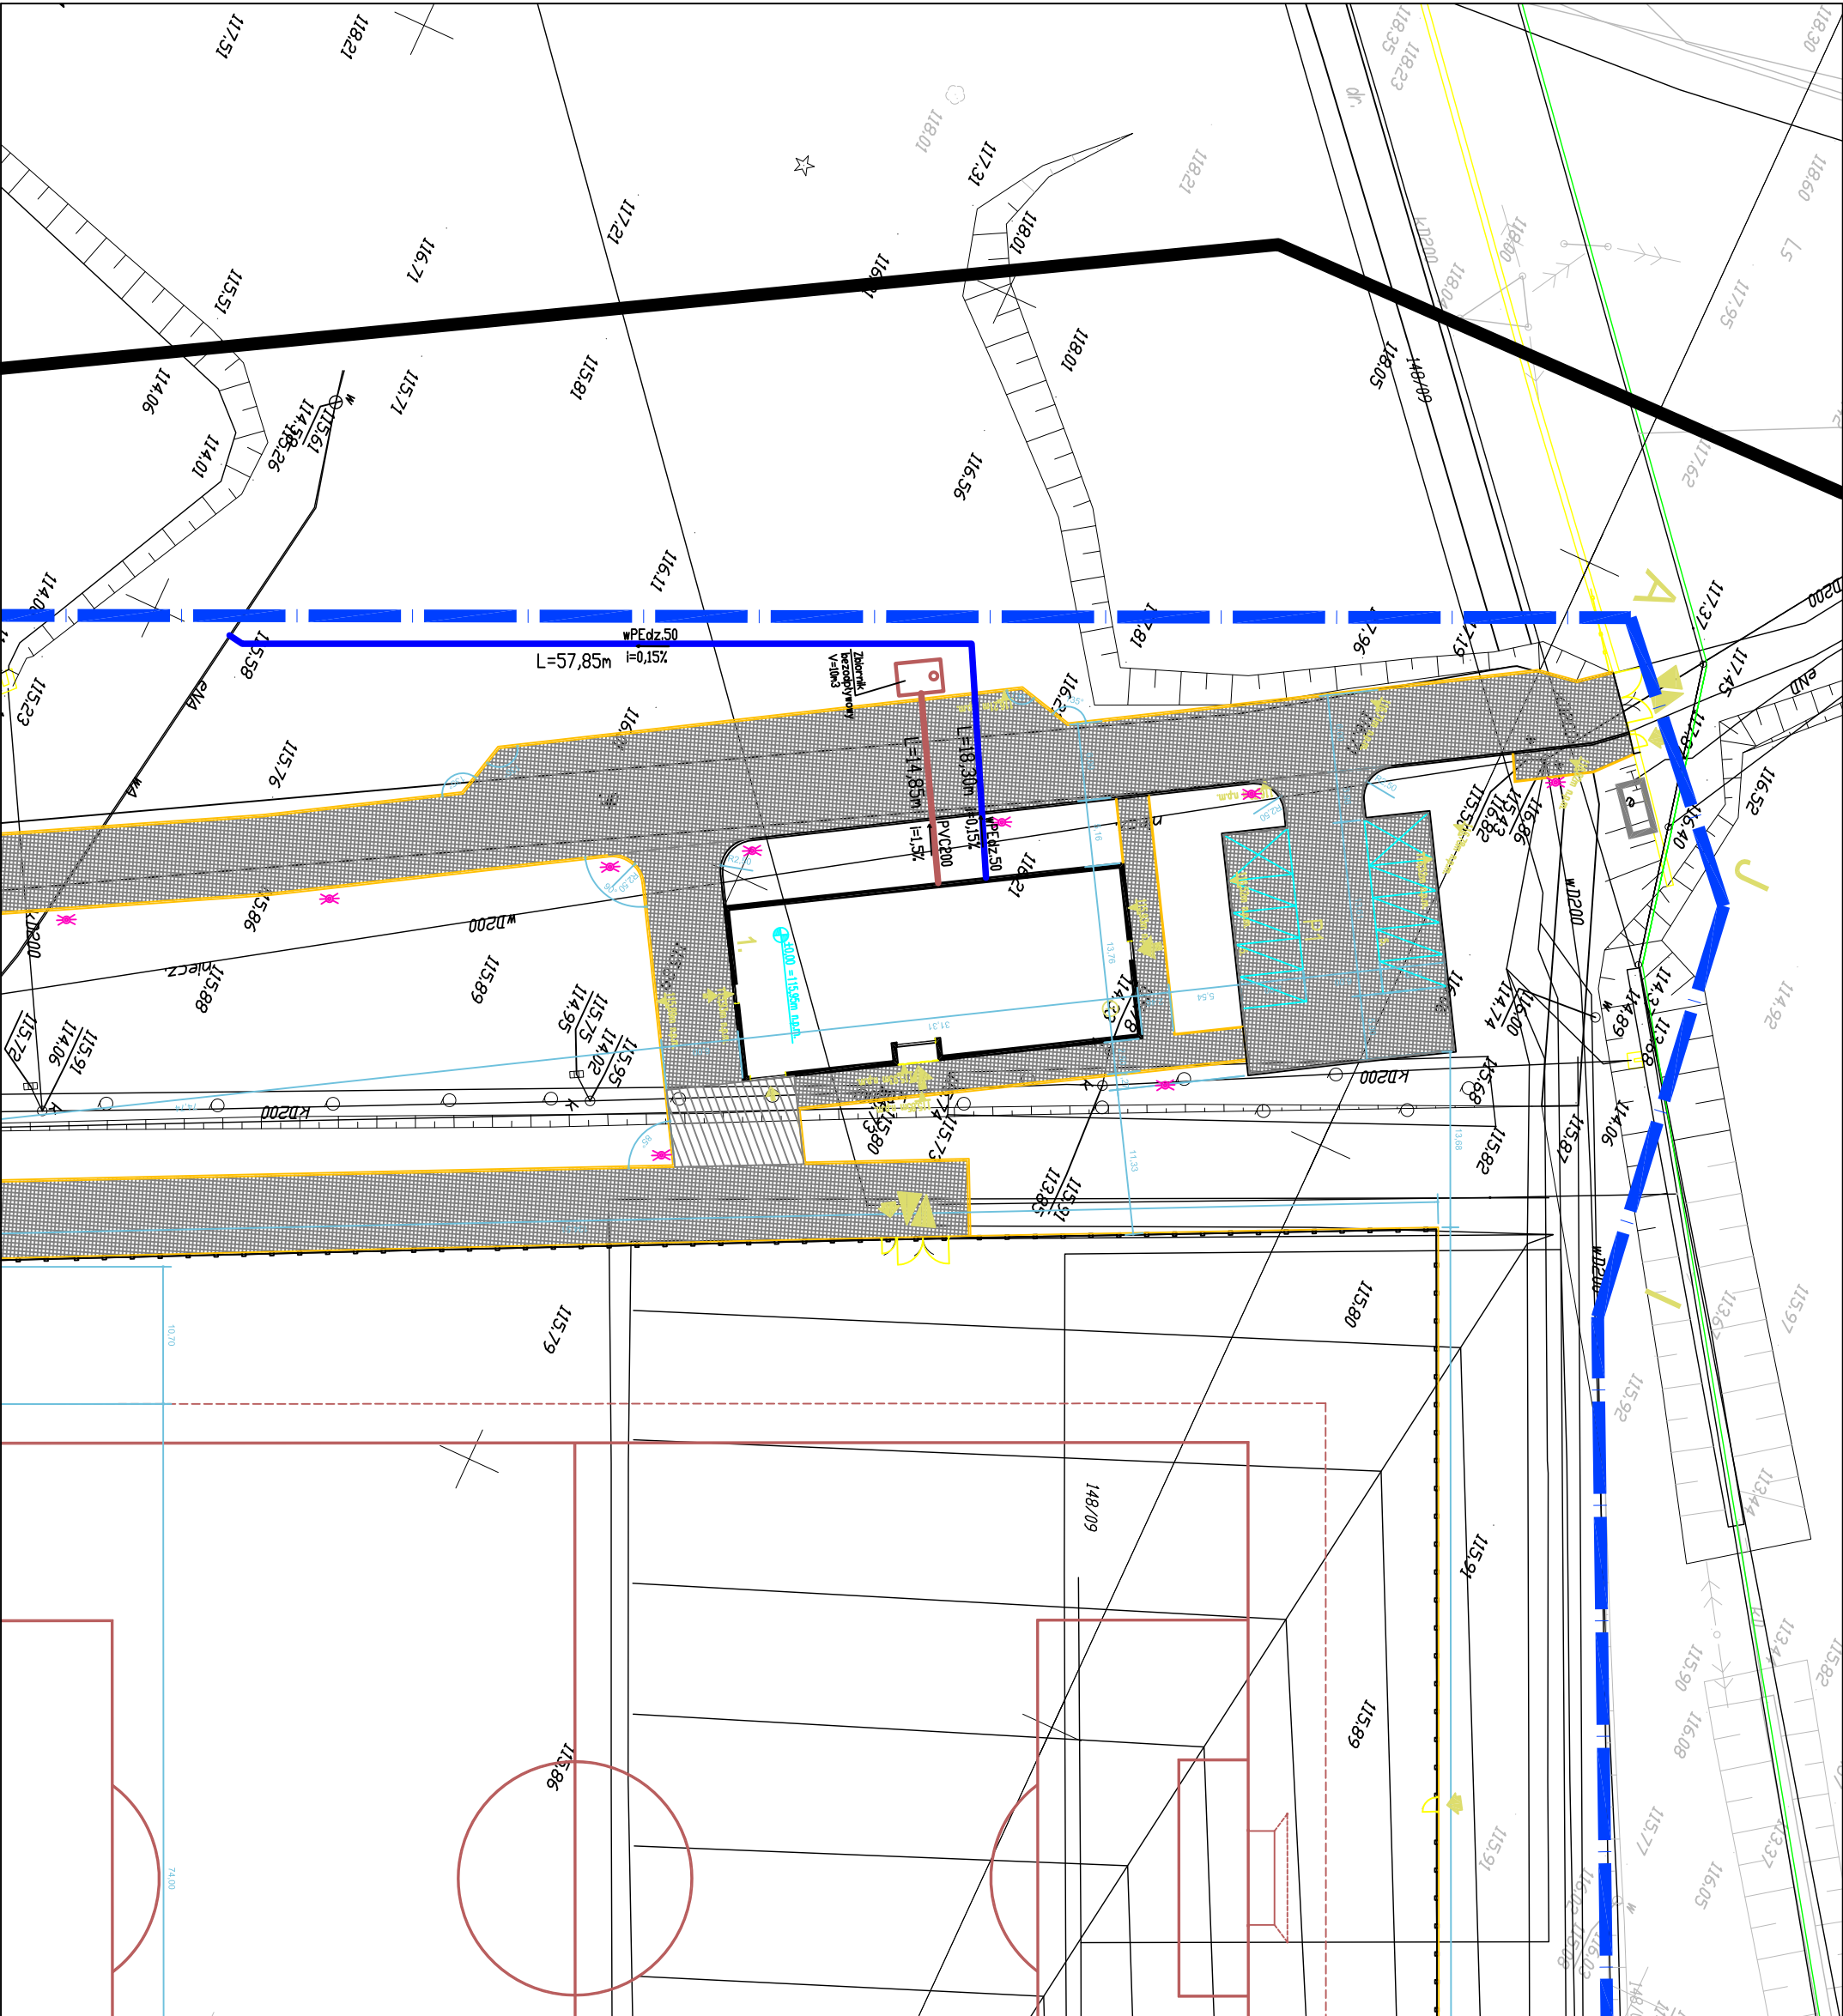

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PMC : FP : Br : XX : XX / XX

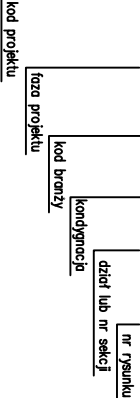

Investor:

Centralny Ośrodek Sportu -
Zakład Budżetowy Ministerstwa Sportu
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Procedura wdrożenia:



BEM ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Tomka 38 lok. 802A, 00-355 Warszawa
tel./fax: (22) 617-23-73, 425-24-34 e-mail: bem@bem.pl

Inwestycja: BUDOWA I PRZEBUDOWA BOKSÓW SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM

NA DZIAŁKACH NR EWIDENCYJNYCH 5323 I 5324

BUDYNEK ZAPLECZA DLA ZESPÓŁU B

Adres: Al. Zdobyców walu pomorskiego 99,

78-600 Wałcz

Przedmiot: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Specjalność: SANITARNA

Faza: PBW

Projektant: mgr inż. Grzegorz Skocz

487/Lv/01

Zespół:

mgr inż. Hanna Borowska

Wg-29/98

Wg-29/98

Wg-29/98

Data: 03/2013 Skala: 1:50 Numer rysunku: WLC:PBW-ST:1

Wg-29/98

ROZPOZNANIE I WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH, JAK IŻ JEGO PRACOWNICY, W TYM KONTROLI WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEDKAZUJĄCE WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEJNYCH, (DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 1994 R.)