

AA-01

AA-02

AA-03

18110154 strop nad piwnicą

Montaż

beton (B6 12x3x25)	typ	stosunek	pręty	określenie
		12+7	94,74	0,062

Belki

typ	określenie	pręty	określenie
RS 114	4,50	17	
RS 114	3,70	14	
Suma cięgielowa		31	119,80
RS 112	3,20	23	
RS 112	1,80	13	
Suma cięgielowa		36	94,40
Całkowite		67	214,20

Wypełnienie stropu

typ	pręty
PUSTAK 12x3x25	602

Zbrojenie przypadkowe

pręty	typ	określenie	pręty	określenie
A	Pręty odgięte	8	1,20	73
D	Pręty proste	10	2,00	23
C	Pręty proste	8	1,20	13
Waga (t)				0,071


Siatka spawana

określenie	pręty	określenie
Siatka 5-20x20	125,43	

U W A G I

- 1) Odporność ogniowa stropu REI 60 beztynkowo
- 2) Założono obciążenia: stałe 1,82kN/m², zmienne 2,0kN/m², zastępcze od ścianek działowych 1,08kN/m²
- 3) Zbrojenie przypadkowe belek osadzone w ścianach żelbetonowych pręty są wydane na rysunku rzutu stropów

DETAL

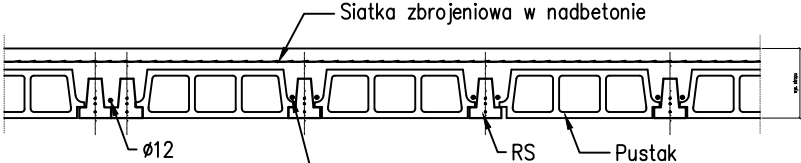

Dozbrojenie po długości zebra nośnego prętami Ø12 z uwagi na uzyskanie parametru REI60 bez konieczności tynkowania



50-321 WROCLAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKO
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733358-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADZORCA INWESTYCJI

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 3424 | MIEJSKOŚĆ GIŻYCKO

NADZORCA OBIEKTU

STROP POZ-0,20 ZESTAWIENIE PŁYT I WIENCÓW 1:100
PW_K_006

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU

SKALA RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 07.2018

MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT DATA

NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT

MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI

OPRACOWAŁ

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI PRZEPIS

NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRACOWAŁ

PRZEPIS