


Widok i wyposażenie

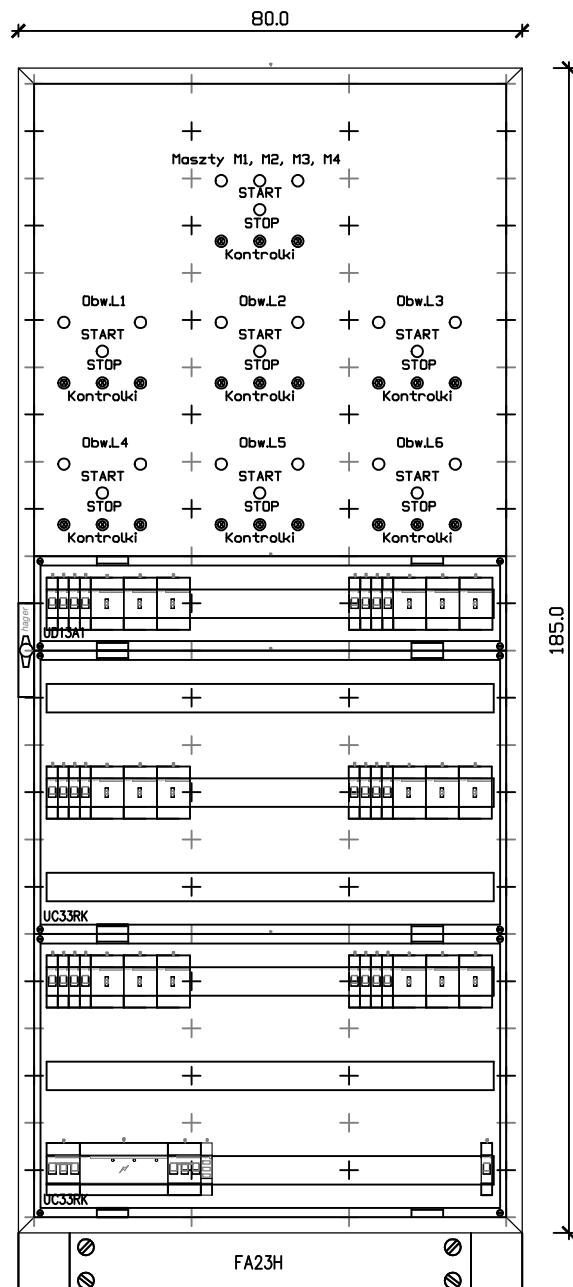

Wymiary 80x185x30 + cokół

IP54

Zasilanie i odejście od dotu

Drzwi pełne zamkane na zamek

Temat:	Schemat ideowy rozdzielnicy RSO rysunku:	Nr rysunku: 7.4
Temat:	Rozbudowa narciarskich tras biegowych w COS-OPO w Zakopanem	
Adres:	Zakopane, dz. nr 441, 442 obr. 172 dz. nr 11216/11, 12351/5, 11216/12 obr. 172	
Stadion:	Projekt wykonawczy	Data: III 2018
Skala:		
Bronża:	Elektryczna	
Inwestor:	Centralny Ośrodek Sportu - OPO w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Br. Czechy 1	
Projektant:	mgr inż. Przemysław Stachoń Upr. MAP/0058/P00E/11	
Podpis:		
Sprawdza:	mgr inż. Wacław Małkowiak Upr. GPA-7342-83/98	