


Szafa teleinformatyczna naścienna wisząca
ISTNIEJĄCA

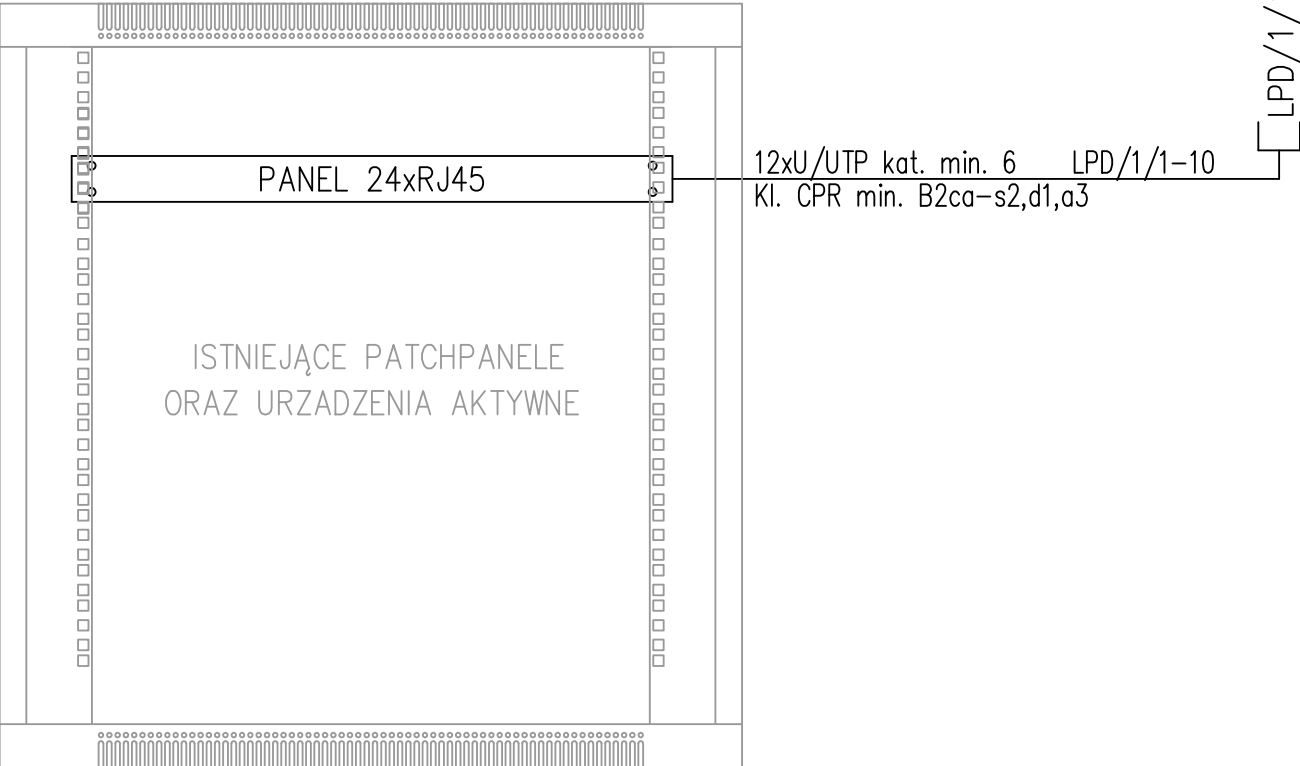

UWAGA:
Panele zabudować w istniejącej szafie RACK
znajdującej się na poziomie -1. Okablowanie układać w
istniejących trasach kablowych. W przypadku braku
miejsca w istniejących trasach należy ułożyć nowe trasy
kablowe na potrzeby instalacji.

Obiekt :	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU TORWAR POMIESZCZENIE nr 069		
Adres obiektu:	ul. ŁAZIENKOWSKA 6A 00-449 Warszawa		
Jednostka proj :	 MyBigBox PROJEKTY ARCHITEKTURA WNĘTRZ Mybigbox Architekci Sp zo. o. ul. Piękna 24/26a lok.12, 00-549 Warszawa tel. 883 531 000, 781 555 000 biuro@mybigbox.pl		
Projektant:	mgr inż. Michał Moryc Upr. nr MAZ/0126/PWBT/22		
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Lewczyński Upr. nr DTK-WSB/02502/04/U		
Rodz. opracow :	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO		
Data:	Skala:	Nr rysunku:	
24.04.2026	-	PW-E-3.3	